


- ① HPSU Aussengerät (HPSU BH 06–16)
- ② HPSU Innengerät (HPSU BH 06–16)
-  Kältemittelleitung R410A (DWP VKML ...)
- DWP UESV Überströmventil DN 20 (notwendiges Bauteil, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten)

Inbetriebnahme HPSU BH/BX – D90 620 B

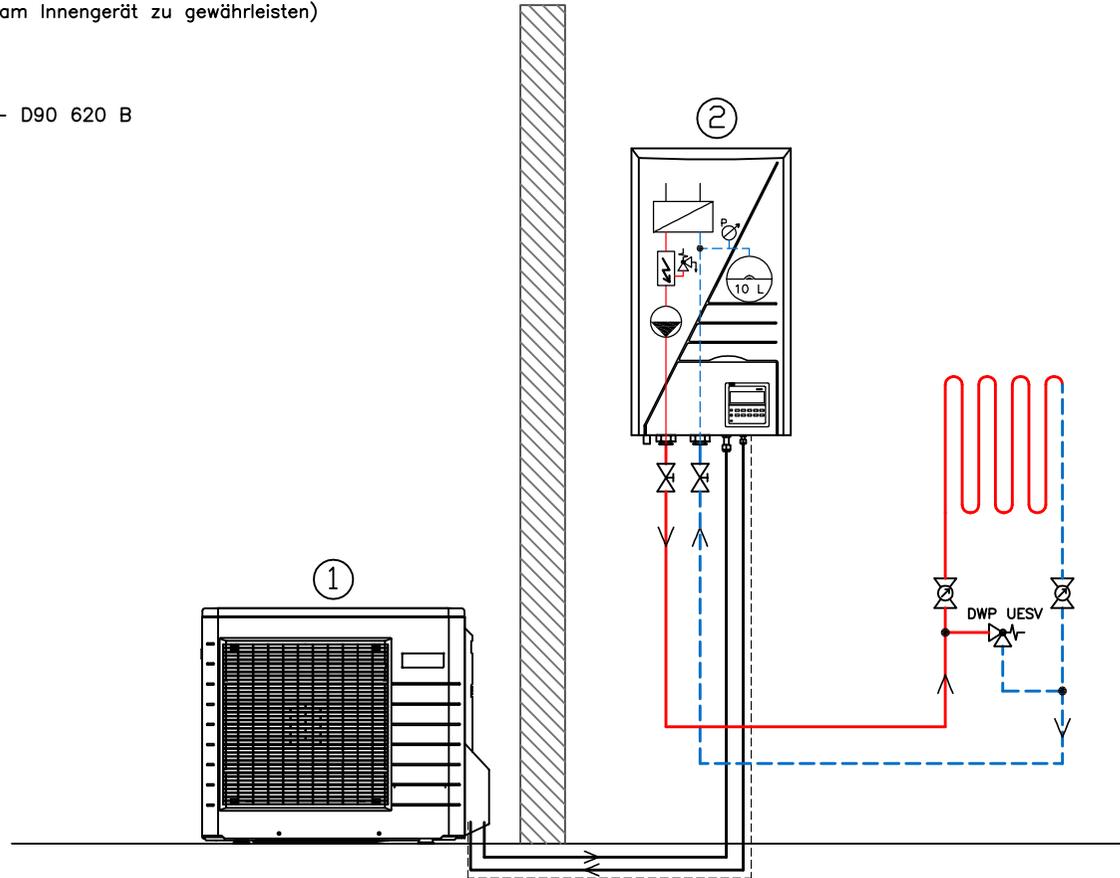

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlageplanung. Änderungen und Irrtum vorbehalten.