


- ① Aussengerät / Innengerät HPSU BU 04-08
  - ② Gebälsekonvektor (DWP HPC 400-800)
  - ③ DWP HPC 3WV 3-Wege-Ventil mit Antrieb zu DWP HPC
- DHE MC Schlammabscheider  
MAG Membranausdehnungsgefäß optional (DHE EXP25-80SD)  
DWP UESV Überströmventil DN 20 (im Lieferumfang enthalten)  
DWP HPC VK Verbindungskabel zur Ansteuerung des 3-Wege-Ventils  
DWP HPC 3WV 3-Wege-Ventil mit Antrieb zu DWP HPC  
DWP HPC RTM Modulierender Regler mit Raumthermostat  
 $t_{au}$  Aussentemperaturfühler (am Aussengerät montiert)  
 $t_{in}$  Aussentemperaturfühler (am Aussengerät montiert)  
 $\overleftarrow{\overrightarrow{}}$  Verlegung Kältemittelleitung (DWP VKML ...m)  
Betonsockel zu HPSU Aussengeräte (DWP BS)  
Antivibrationsfüsse zu HPSU Aussengeräte (DWP AVF 04-08)  
Inbetriebnahme HPSU BU (D90 620 B)

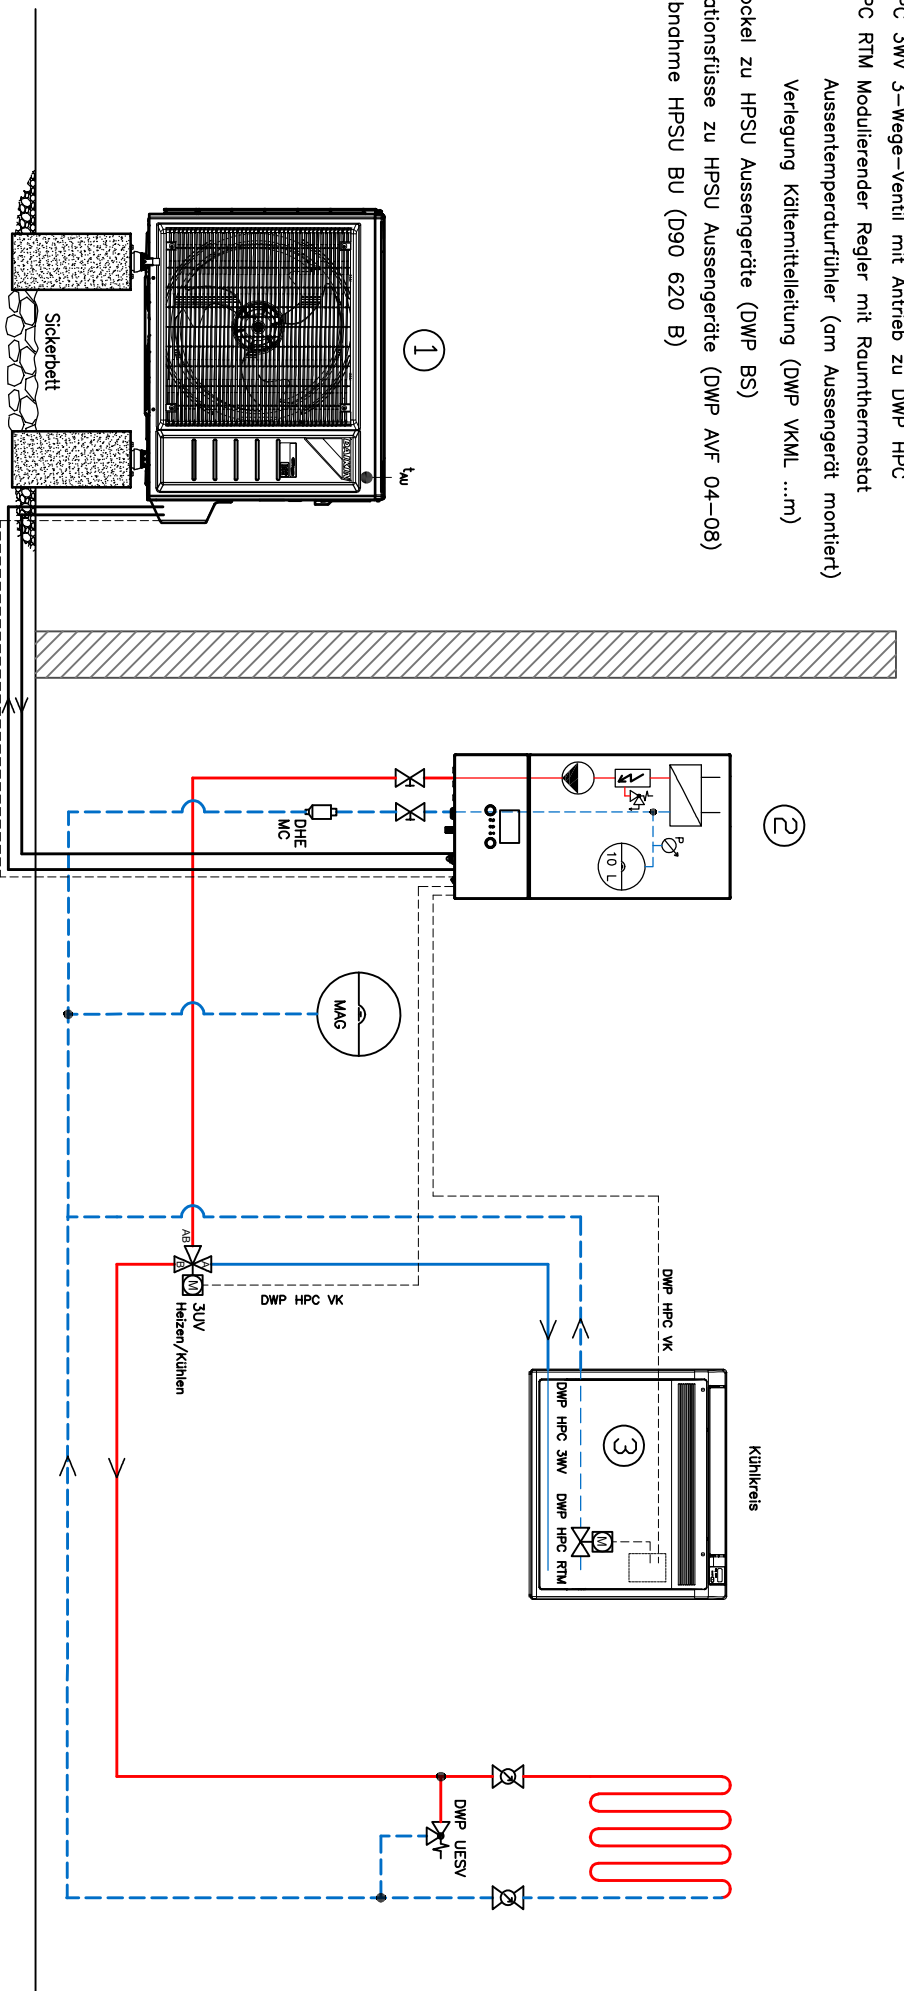

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlageplanung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

**domotec**

Typ:  
Prinzipschema

Zeichnung:  
HPSU BU mit 1 HK und Gebälsekonvektor

Schemo Nr.:  
HPSU BU-Kühlen