

10.5

08/2024

## Domotec – Wärmepumpen



domotec

wärmstens empfohlen

### ■ Wärme aus der Natur, die kostengünstigste Methode

Um 100% Wärme zu erzeugen benötigt die Wärmepumpe nur 1/4 Antriebsenergie. 3/4 der gesamten Energie ist aus der Umwelt und gratis!

### ■ Wer an die Zukunft denkt,

muss sich in der Gegenwart für ein Produkt mit Zukunft entscheiden. Machen Sie mit uns den richtigen Schritt.

### ■ Einfacher Betrieb und ausgereifte Technik

Wärmepumpen arbeiten zuverlässig und bieten hohe Versorgungssicherheit. Sie machen aus 1 kWh Strom über 4 kWh Heizenergie.



### Installationsvorschriften

- Sämtliche Anschluss- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Heizungs-, Sanitär-, Kälte- und Elektrofachmann vorgenommen werden.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Montageanleitung!


- Bei Arbeiten an der Heizungsanlage muss der **Hauptschalter ausgeschaltet** und **gegen Einschalten gesichert** werden.

### Zertifizierungen

- Unsere Wärmepumpen sind WP-Systemmodul Zertifiziert

**WPSYSTEMMODUL**   
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Planungshinweis und Funktionsbeschreibung	4-5
Ausführungen + Zubehör	6-9
Technische Daten HPSU BU/CU	10-11
Technische Daten HPSU HT-CU/HT-BU	12-17
Masszeichnungen und Ausführungen	
HPSU CU 300 Liter 04-08	18-19
HPSU CU 500 Liter 04-08	20-21
HPSU BU 04-08	22-23
HPSU HT-CU 300 Liter 8-12	24-25
HPSU HT-CU 500 Liter 8-12	26-27
HPSU HT-CU 14-18	28-29
HPSU HT-BU 8-12	30-31
HPSU HT-BU 14-18	32-33
Aufstellung Aussengeräte	34-35
Leistungstabelle HPSU BU/CU	36
Leistungstabelle HPSU HT-CU/HT-BU	37
Leistungstabelle HPSU HT-CU	38
Heiz-/Kühlkonvektor	39

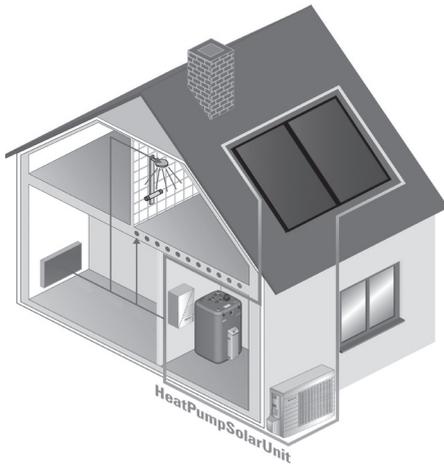

### Planungshinweise und Funktionsbeschreibung

#### Funktionsbeschreibung

Die Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Wärmequelle Aussenluft. Selbst an kalten Frosttagen kann der Aussenluft noch Wärme entzogen werden.

Die Wärmequelle Aussenluft steht überall und unbegrenzt zur Verfügung, und sie ist besonders leicht zu erschliessen.

Besondere Vorteile der Wärmequelle Aussenluft:

- kein Aufwand für die Wärmequellenerschliessung
- Aussenluft steht überall und unbegrenzt zur Verfügung
- kein Aufstellungsraum erforderlich, da Aussenaufstellung

#### Luft-Wasser-Wärmepumpen

Domotec Luft-Wasser-Wärmepumpen werden aus hochwertigen, optimal aufeinander abgestimmten Bauteilen gefertigt und bieten ein hohes Mass an Zuverlässigkeit.

### Planungshinweise

#### Dimensionierung der Wärmepumpe

Die Dimensionierung der Wärmepumpe erfolgt je nach geplanter Betriebsweise. Nach Ermittlung der Gesamtheizlast  $Q_{ges}$ , der Festlegung der Betriebsweise und der maximalen Vorlauftemperatur der Heizungsanlage kann die entsprechende Wärmepumpengrösse ermittelt werden.

Hinweis: Bei der Auslegung von Luft-Wasser-Wärmepumpen ist zu beachten, dass die Heizlast des Gebäudes mit sinkender Aussentemperatur zunimmt und die Heizleistung der Wärmepumpe sich genau gegenläufig verhält.

**Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist so auszulegen, dass der Wärmeleistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwärmung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht werden kann.**

#### Auslegung der Wärmepumpe

In der Regel werden Wärmepumpen in monovalente Betriebsweise ausgelegt. Die gesamte Gebäudeheizlast und die Heizlast für die Warmwasserbereitung wird von der Wärmepumpe gedeckt.

Beispiel:

Wie gross ist die Leistung der Wärmepumpe (Betrieb A2/W35) zu wählen bei einem Gebäude mit 150 m<sup>2</sup> Wohnfläche, 50 W/m<sup>2</sup> spezifischer Heizlast, Norm-Aussentemperatur -8 °C, vier Personen mit 50 Liter Warmwasserbedarf pro Tag, vier Stunden tägliche Sperrzeit und einer Auslegung der Wärmepumpe auf 70% der Heizlast ( $Q_{WP}/Q_{HL} = 0,7$ ).

Die Heizlast berechnet sich zu:

$$Q_H = 150 \text{ m}^2 \times 50 \text{ W/m}^2 = 7500 \text{ W}$$

Die zusätzliche Wärmeleistung zur Bereitung von Warmwasser beträgt 200 W pro Person und Tag. In einem Haushalt mit vier Personen beträgt somit die zusätzliche Wärmeleistung:

$$Q_{WW} = 4 \times 200 \text{ W} = 800 \text{ W}$$

Die Summe der Heizlasten für Heizung und Warmwasserbereitung beträgt somit:

$$Q_{HL} = Q_H + Q_{WW} = 7500 \text{ W} + 800 \text{ W} = 8300 \text{ W}$$

Für die zusätzliche Wärmeleistung durch Sperrzeiten muss die von der Wärmepumpe zu deckende Heizlast bei 4 Stunden Sperrzeit um ca. 10% angehoben werden:

$$Q_{WP} = 1,1 \times Q_{HL} = 1,1 \times 8300 \text{ W} = 9130 \text{ W}$$

**Zusatzleistung für Warmwasserbereitung**

Soll die Wärmepumpe auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden, ist die erforderliche Zusatzleistung bei der Auslegung zu berücksichtigen.

Die benötigte Wärmeleistung zur Bereitung von Warmwasser hängt in erster Linie vom Warmwasserbedarf ab. Dieser richtet sich nach der Anzahl der Personen im Haushalt und dem gewünschten Warmwasserkomfort. Im normalen Wohnungsbau werden pro Person ein Verbrauch von 30 bis 60 Liter Warmwasser mit einer Temperatur von 45 °C angenommen. Um bei der Anlagenplanung auf der sicheren Seite zu sein und dem gestiegenen Komfortbedürfnis der Verbraucher gerecht zu werden, wird eine Wärmeleistung von 200 W pro Person angesetzt.

Beispiel:

Wie gross ist die zusätzliche Wärmeleistung für einen Haushalt mit vier Personen und einem Warmwasserbedarf von 50 Litern pro Person und Tag?

Die zusätzliche Wärmeleistung pro Person beträgt 0,2 kW. In einem Haushalt mit vier Personen beträgt somit die zusätzliche Wärmeleistung:

$$Q_{WW} = 4 \times 0,2 \text{ kW} = 0,8 \text{ kW}$$

**Zusatzleistung für Sperrzeiten**

Viele Energieversorgungsunternehmen fördern die Installation von Wärmepumpen durch spezielle Stromtarife. Im Gegenzug für die günstigeren Preise behalten sie sich vor, Sperrzeiten für den Betrieb der Wärmepumpen festzulegen, z.B. während hoher Leistungspitzen im Stromnetz.

**Pufferspeicher bei Radiatoren-Heizungen**

Um den Komfort während den Sperrzeiten bei Radiatoren-Heizungen zu gewährleisten ist die Integration eines Pufferspeichers empfohlen.

**Monovalenter Betrieb**

Bei monovalentem Betrieb muss die Wärmepumpe grösser dimensioniert werden, um trotz der Sperrzeiten den erforderlichen Wärmebedarf eines Tages decken zu können. Theoretisch berechnet sich der Faktor für die Auslegung der Wärmepumpe zu:


$$f = \frac{24 \text{ h}}{24 \text{ h} - \text{Sperrzeit pro Tag (h)}}$$

In der Praxis zeigt sich aber, dass die benötigte Mehrleistung geringer ist, da nie alle Räume beheizt werden und die tiefsten Aussentemperaturen nur selten erreicht werden.


Folgende Dimensionierung hat sich in der Praxis bewährt:

Summe der Sperrzeiten pro Tag (h)	zusätzliche Wärmeleistung (% der Heizlast)
2	5
4	10
6	15


Deshalb genügt es, die Wärmepumpe ca. 5% (2 Sperrstunden) bis 15% (6 Sperrstunden) grösser zu dimensionieren.

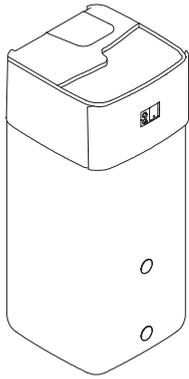



Innengerät CU



Aussengerät CU/BU



Innengerät BU

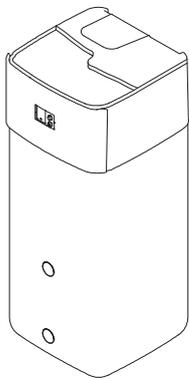Innengerät  
HT-CU / MT-CUInnengerät  
HT-BU / MT-CUAussengerät  
HT-CU / HT-BU  
MT-CU / MT-BU**Ausführungen**

Typ	Heizleistung kW	Bezeichnung	EDV-Nr.
-----	--------------------	-------------	---------

**HPSU compact split heizen + kühlen + Warmwasser (Speicher 300 Liter) mit zusätzlichem Wärmetauscher für Druck-Solar**

HPSU CU 304/04-P	4	Luft/Wasser compact	836005
HPSU CU 308/06-P	6	Luft/Wasser compact	836020
HPSU CU 308/08-P	8	Luft/Wasser compact	836021

**HPSU compact split heizen + kühlen + Warmwasser (Speicher 500 Liter) mit zusätzlichem Wärmetauscher für Druck-Solar**

HPSU CU 504/04-P	4	Luft/Wasser compact	836019
HPSU CU 508/06-P	6	Luft/Wasser compact	836022
HPSU CU 508/08-P	8	Luft/Wasser compact	836023

- Bedieneinheit im Gerät integriert
- Leistungsmodulierender Betrieb – Inverter Technologie
- Typ P – zusätzlicher Wärmetauscher für Druck-Solar oder zweiten Wärmerezeuger

**HPSU bibloc split heizen + kühlen**

HPSU BU 04	4	Luft/Wasser Inverter Split	831004
HPSU BU 06	6	Luft/Wasser Inverter Split	831006
HPSU BU 08	8	Luft/Wasser Inverter Split	831008

**HPSU compact Mid Temp monobloc heizen + kühlen + Warmwasser (Speicher 300 Liter) für DrainBack-Solar**

HPSU MT-CU 3/08-DB	8	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	833008
HPSU MT-CU 3/10-DB	10	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	833100
HPSU MT-CU 3/12-DB	12	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	833120

**HPSU compact Mid Temp monobloc heizen + kühlen + Warmwasser (Speicher 500 Liter) für DrainBack-Solar**

HPSU MT-CU 5/08-DB	8	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	835008
HPSU MT-CU 5/10-DB	10	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	835100
HPSU MT-CU 5/12-DB	12	Luft/Wasser compact Mid-Temperatur	835120

**HPSU compact High Temp monobloc heizen + kühlen + Warmwasser (Speicher 500 Liter) für DrainBack-Solar**

HPSU HT-CU 14-DB	14	Luft/Wasser compact Hochtemperatur	835140
HPSU HT-CU 16-DB	16	Luft/Wasser compact Hochtemperatur	835160
HPSU HT-CU 18-DB	18	Luft/Wasser compact Hochtemperatur	835180

**HPSU bibloc Mid Temp monobloc heizen + kühlen**

HPSU MT-BU 08	8	Luft/Wasser bibloc Mid-Temperatur	835108
HPSU MT-BU 10	10	Luft/Wasser bibloc Mid-Temperatur	835110
HPSU MT-BU 12	12	Luft/Wasser bibloc Mid-Temperatur	835112

**HPSU bibloc High Temp monobloc heizen + kühlen**

HPSU HT-BU 14	14	Luft/Wasser bibloc Hochtemperatur	835114
HPSU HT-BU 16	16	Luft/Wasser bibloc Hochtemperatur	835116
HPSU HT-BU 18	18	Luft/Wasser bibloc Hochtemperatur	835118

**Zubehör**

Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.
<b>zu HPSU Aussengeräte zu HPSU BU/CU, HT-CU/HT-BU &amp; MT-CU/MT-CU</b>		
DWP WKS	Wandkonsole für Aussengeräte HPSU CU/BU	830022
DWP AVF 04-08	Antivibrationsfüsse (4 Stück)	830025
DWP AVF 11-16	Antivibrationsfüsse (4 Stück)	830048
DWP BS	Betonsockel (2 Stück)	830071
DWP SD	Schutzdach, Breite 1 m	830026
DWP SWK 4	Schallschutzhaube CU/BU	830080
DWP SWK 7	Schallschutzhaube BH/BC	830081
DWP SC 04-08	Schallschutzhaube für Aussengeräte HPSU CU/BU	830015
DWP SKS HT-U 14-18	Stand-Konsole für Aussengeräte HPSU HT-CU & HT-BU inkl. Gummifüsse	830102
DWP SKS U 04-08	Stand-Konsole für Aussengeräte HPSU CU/BU	830103
<b>zu HPSU Innengeräte zu HPSU BU/CU, HT-CU/HT-BU &amp; MT-CU/MT-CU</b>		
DST 740	Funk-Raumthermostat Netatmo	830017
DWP UESV	Überströmventil (notwendiges Bauteil für BH/BU)	830023
DHE 549	Dreiwege-Umschaltventil 1" AG mit Motorantrieb 230 V, Umschaltzeit 6 Sek.	800035
DHE MC	Schlammabscheider mit Magnetfeldverstärkungstechnologie 1" IG	800136
DWP 719	Speicherfühler HPSU HT	830072
DWP 777	Speicherfühler zu HPSU BH/BU	830070
DHE ZMGA	Mischergruppe mit Umwälzpumpe Grundfos ALPHA 25–40, Motormischer, Absperrorgane, Thermometer für zusätzliche Heizgruppe	800085
DHE ZGA	Anbaugruppe DN 25 mit Grundfospumpe ALPHA 25–60, Absperrorgan und Thermometer für zusätzliche Heizgruppe	800120
DPK MK1	Heizungssteuerung 1 Gruppe	807040
DPK MK2	Heizungssteuerung 2 Gruppen	807041
DPK MK3	Heizungssteuerung 3 Gruppen	807042
DTS 131	Anlegetemperaturbegrenzer für Bodenheizung	112130
<b>Verlegung Kältemittelleitung HPSU-Wärmepumpen</b>		
DWP VKML 03-05	Verlegung Kältemittelleitung inklusive Material 3 bis 5 m	830053
DWP VKML 06-10	Verlegung Kältemittelleitung inklusive Material 6 bis 10 m	830054
DWP VKML 11-15	Verlegung Kältemittelleitung inklusive Material 11 bis 15 m	830055
DWP VKML 16-20	Verlegung Kältemittelleitung inklusive Material 16 bis 20 m	830056
DWP NKM	Nachfüllen Kältemittel (exkl. Kältemittel)	830051
DWP KM	Kältemittel R410A à 100g	830052
DWP KM R32	Kältemittel KM R32 à 100 kg	830059

**Zubehör**

Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.
-----	-------------	---------

**Ausdehnungsgefäße**

DHE EXP25 SD	Druckausdehnungsgefäß 25 l Statico SD, 3 bar / blau, Vordruck 1,0 bar	800097
DHE EXP35 SD	Druckausdehnungsgefäß 35 l Statico SD, 3 bar / blau, Vordruck 1,0 bar	800098
DHE EXP50 SD	Druckausdehnungsgefäß 50 l Statico SD, 3 bar / blau, Vordruck 1,0 bar	800099
DHE EXP80 SD	Druckausdehnungsgefäß 80 l Statico SD, 3 bar / blau, Vordruck 1,0 bar	800135

**zu HPSU compact**

DWP HPC 400	Gebälsekonvektor für Raumheizung und -kühlung mit Wärmeleistung 2.18 kW (bei 45/40 °C)	830104
DWP HPC 600	Gebälsekonvektor für Raumheizung und -kühlung mit Wärmeleistung 3.11 kW (bei 45/40 °C)	830106
DWP HPC 800	Gebälsekonvektor für Raumheizung und -kühlung mit Wärmeleistung 3.88 kW (bei 45/40 °C)	830108
DWP HPC 3WV	3-Wege-Ventil mit Antrieb zu Gebälsekonvektor DWP HPC	830105
DWP HPC AAL	Abdeckung für Anschlussleitung	830107
DWP HPC RTM	Modulierender Regler mit Raumthermostat	830109

**Wassererwärmer zu HPSU-Wärmepumpen (mit Solarenergie kombinierbar oder nachrüstbar)**

SOL HYC 343/19/0-DB	Solarspeicher 300 Liter zu HPSU bis 8 kW und alle hitemp	830060
SOL HYC 544/19/0-DB	Solarspeicher 500 Liter zu HPSU bis 8 kW und alle hitemp	830061
SOL HYC 544/32/0-DB	Solarspeicher 500 Liter zu HPSU ab 11 kW und alle hitemp	830062
SOL HYC 343/19/0-P	Solarspeicher 300 Liter zu HPSU bis 8 kW und alle hitemp	830073
SOL HYC 544/19/0-P	Solarspeicher 500 Liter zu HPSU bis 8 kW und alle hitemp	830074
SOL HYC 544/32/0-P	Solarspeicher 500 Liter zu HPSU ab 11 kW und alle hitemp	830075

DB = Drain-Back Solar / P = Druck-Solar

**zu HPSU Split mit Solaranlagen Solaris**

DWP SOLPAC2 LT	Kommunikationseinheit HPSU B/M + Solaris	830008
DWP SOLPAC2 HT	Kommunikationseinheit HPSU HT + Solaris	830009
DWP SOLPAC C	Kommunikationseinheit HPSU compact + Solaris	830010
DWP RLB	Rücklaufbegrenzung für HPSU + Solaris	830020
DWP RLB 500	Rücklaufbegrenzung für HPSU + Solaris 8–16 kW	830019
DSO IDM2	Indach-Montagepaket Verschalungsbleche für die Indachmontage von zwei Kollektoren (vertikal)	800556
DSO IDM+1	Indach-Montagepaket für jeden weiteren Kollektor (vertikal) zu Solaris	800557

Typ	Bezeichnung	EDV-Nr.
<b>zu HPSU mit Wassererwärmer SOL HYC</b>		
<b>Umschalteinheit und Zusatzheizung für die Wassererwärmung</b>		
DWP EPACH	Umschalteinheit HYC 500 + HPSU BH	830005
DWP EPAC-300	Umschalteinheit HYC 300 + HPSU BH	830007

**Ausführungen Solar****Solaranlagen zu HPSU-Wärmepumpen****Aufdach- oder Indach-Montage, inklusive Montagezubehör**

SOL 2 VP	Solaranlage mit 2 Kollektoren (vertikal)	800561
SOL 3 VP	Solaranlage mit 3 Kollektoren (vertikal)	800563
SOL 4 VP	Solaranlage mit 4 Kollektoren (vertikal)	800565
SOL 5 VP	Solaranlage mit 5 Kollektoren (vertikal)	800567
SOL 2 HP	Solaranlage mit 2 Kollektoren (horizontal)	800560
SOL 3 HP	Solaranlage mit 3 Kollektoren (horizontal)	800562
SOL 4 HP	Solaranlage mit 4 Kollektoren (horizontal)	800564
SOL 5 HP	Solaranlage mit 5 Kollektoren (horizontal)	800566

**Flachdach-Montage, inklusive Konsolen und Montagezubehör**

SOL 2 VPF	Solaranlage mit 2 Kollektoren (vertikal)	800861
SOL 3 VPF	Solaranlage mit 3 Kollektoren (vertikal)	800863
SOL 4 VPF	Solaranlage mit 4 Kollektoren (vertikal)	800865
SOL 5 VPF	Solaranlage mit 5 Kollektoren (vertikal)	800867
SOL 2 HPF	Solaranlage mit 2 Kollektoren (horizontal)	800860
SOL 3 HPF	Solaranlage mit 3 Kollektoren (horizontal)	800862
SOL 4 HPF	Solaranlage mit 4 Kollektoren (horizontal)	800864
SOL 5 HPF	Solaranlage mit 5 Kollektoren (horizontal)	800866

**Inbetriebnahme HPSU-Wärmepumpen**

D90 620 B	Inbetriebnahme HPSU BU/CU	090620
D90 620 BS	Inbetriebnahme HPSU BU/CU + Solaris	090621
D90 620 H	Inbetriebnahme HPSU HT-CU/HT-BU	090624
D90 620 HS	Inbetriebnahme HPSU HT-CU/HT-BU + Solaris	090625

**Hinweis:**

- Weiteres Zubehör zu Solaris-Solaranlagen finden Sie in der Preisliste oder in der Technische Broschüre 8.1 Solaris.

<b>Technische Daten HPSU CU split Innengerät</b>		<b>CU</b>	<b>CU</b>	<b>CU</b>
<b>Grunddaten</b>		<b>300 Liter</b>	<b>300 Liter</b>	<b>500 Liter</b>
		<b>4</b>	<b>6-8</b>	<b>4-8</b>
Abmessungen H/B/T	mm	1950 / 615 / 595	1950 / 615 / 595	1950 / 790 / 790
Gewicht	kg	92	92	119
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Heizen)	Min. / Max. °C	15 / 65	15 / 65	15 / 65
Betriebsbereich Vorlauftemperatur (Kühlen)	Min. / Max. °C	5 / 22	5 / 22	5 / 22
Betriebsbereich DHW (mit EHS)	Min. / Max. °C	25 / 80	25 / 80	25 / 80
<b>Anschluss Kälteleitung</b>				
Gasleitung	mm	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
Flüssigkeitsleitung	mm	1/4" (6,4)	1/4" (6,4)	1/4" (6,4)
<b>Speicherdaten</b>				
Speicherinhalt	Liter	300	300	500
Max. zulässige Speicherwassertemperatur	°C	85	85	85
Stillstandsverluste bei 60 °C	kWh/24 h	1,3	1,3	1,4
<b>Brauchwassererwärmung</b>				
Brauchwasserinhalt	Liter	27,8	27,8	29
Maximaler Betriebsdruck	bar	6	6	6
Werkstoff des Brauchwasserwärmetauschers		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche Brauchwasserwärmetauscher	m <sup>2</sup>	5,8	5,8	6
<b>Speicherlade-/Entlade-Wärmetauscher (Edelstahl)</b>				
Wasserinhalt Wärmetauscher	Liter	13,2	13,2	12,1
Oberfläche Ladewärmetauscher	m <sup>2</sup>	2,7	2,7	2,5
<b>Drucksolar-Wärmetauscher (Edelstahl)</b>				
Wasserinhalt Wärmetauscher	Liter	4,2	4,2	12,5
Wärmetauscherfläche	m <sup>2</sup>	0,8	0,8	1,7
<b>Rohranschlüsse</b>				
Kalt- und Warmwasser	Zoll	1" AG	1" AG	1" AG
Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1" IG	1" IG	1" IG
<b>Elektrische Daten</b>				
Notheizung (1-3-stufig)	kW	3	3 / 6 / 9	3 / 6 / 9
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 50 °C) <sup>3</sup>	Liter	184/153	184/153	324/282 (288/240 <sup>4</sup> )
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 60 °C) <sup>3</sup>	Liter	282/252	282/252	492/444
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 65 °C) <sup>3</sup>	Liter	352/321	352/321	560/516
Wiederaufheizzeit Zapfmenge 140 l > 5820 Wh (Badewannenzapfung) <sup>4</sup>	min.	90	45	45
Wiederaufheizzeit Zapfmenge 90 l > 3660 Wh (Duschzapfung) <sup>4</sup>	min.	55	30	30

\* Heizbetrieb und COP im Vollastbetrieb, gemessen gemäss Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2006

\*\* Kühlbetrieb nur HPSU BU/CU gemessen gemäss EN 14511

<sup>1</sup> Gemessen bei einem Bezugsabstand von 1 m

<sup>3</sup> mit Speicherlade-Wärmetauscher komplett durchgeladen

<sup>4</sup> Speicher nur mit Wärmepumpe ohne Heizstab beladen

Wiederaufheizzeit = Zeit, um den Wärmespeicher nach Entladung wieder auf 50 °C aufzuheizen.

<b>Technische Daten HPSU BU bibloc split Innengerät</b>		<b>BU</b>	<b>BU</b>	<b>BU</b>
<b>Grunddaten</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Abmessungen H/B/T	mm	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390
Gewicht	kg	42	42	42
Betriebsbereich wasserseitig Heizen	°C	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65
<b>Anschluss Kälteleitung</b>				
Gasleitung 5/8"	mm	15,9	15,9	15,9
Flüssigkeitsleitung 1/4"	mm	6,4	6,4	6,4
Flüssigkeitsleitung 3/8"	mm	-	-	-
<b>Rohranschlüsse</b>				
Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1" IG	1" IG	1" IG
<b>Elektrische Daten</b>				
Notheizung (1-3-stufig)	kW	3	3 / 6 / 9	3 / 6 / 9
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	1x230	3x400	3x400
Betriebsstrom	A	16	16	16

#### Technische Daten HPSU BU/CU Aussengerät 4-8

<b>Grunddaten</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Vorlauftemperaturen		65 °C	65 °C	65 °C
Heizleistung A-7/W 35 *	kW	5,38	6,19	7,28
Heizleistung A2/W35 *	kW	5,46	6,18	7,22
Heizleistung A7/W35 *	kW	6,41	7,74	9,37
Heizleistung COP EN 14511 (A2/W35)	COP	4,10	3,75	3,65
Kühlleistung A35/W18 **	kW	5,98	7,45	8,57
Kühlleistung A35/W7 **	kW	4,62	5,57	6,34
Abmessungen H/B/T	mm		740 / 884 / 388	
Gewicht	kg	58,5	58,5	58,5
Betriebsbereich Heizen	°C		Min. -25 / Max. 25	
Betriebsbereich Kühlen **	°C		Min. 10 / Max. 43	
Betriebsbereich Brauchwasser	°C		Min. -25 / Max. 35	
<b>Schalldaten</b>				
Schallleistungspegel Heizbetrieb <sup>1</sup>	dbA	52	52	52
<b>Anschluss Kälteleitung</b>				
Kältemittel		R 32	R 32	R 32
Kältemittelmenge	kg	1,5	1,5	1,5
Gasleitung 5/8"	mm	15,9	15,9	15,9
Flüssigkeitsleitung 1/4"	mm	6,4	6,4	6,4
Flüssigkeitsleitung 3/8"	mm	-	-	-
Länge Kälteleitung	m		Max. 30 / Min. 3	
mit vorgefüllter Kältemittelmenge	m	10	10	10
Höhendifferenz max.	m	20	20	20
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	230	230	230
Spannungsbereich	V		Spannung ± 10%	
Anlaufstrom (Verdichter)	A	11	11	11
Maximaler Betriebsstrom	A	15,9	15,9	15,9
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16

**Technische Daten HPSU MT-CU  
monobloc Innengerät 300 Liter**

		MT-CU	MT-CU	MT-CU
<b>Grunddaten</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Abmessungen H/B/T	mm	1892 / 594 / 644	1892 / 594 / 644	1892 / 594 / 644
Gewicht	kg	87	87	87
Betriebsbereich Heizen Wasserseite	°C	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65
Betriebsbereich Warmwasser Umgebung	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Warmwasser Wasserseite	°C	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75
Schallleistungspegel	dB(A)	47.3	47.3	47.3

**Elektrische Daten**

Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	230	230	230
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	12,5	12,5	12,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16
IP Klasse		IPX4	IPX4	IPX4

**Speicherdaten**

Speicherinhalt	Liter	294	294	294
Max. zulässige Speicherwassertemperatur	°C	85	85	85

**Wasserkreislauf**

Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1"	1"	1"
Durchfluss nominal	l/min.	15,8	20,1	22,9
Pumpe Nominale ESP	kPa	35	40	45

**Wärmetauscher Speicherladung**

Matrial		Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)
Oberfläche	m <sup>2</sup>	3.26	3.26	3.26
Volumen	Liter	16,0	16,0	16,0

**Wärmetauscher Trinkwassererwärmung**

Oberfläche	m <sup>2</sup>	5.60	5.60	5.60
Volumen	Liter	27.3	27.3	27.3

**Pumpen**

Typ		Grundfos UPM3L K 20-75 CHBL AZA 3 RT		
Leistungsaufnahme	W	75	75	75

**Wärmetechnische Leistungsdaten**

Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 50 °C) <sup>3</sup>	Liter	184/153	184/153	184/153
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 60 °C) <sup>3</sup>	Liter	282/252	282/252	282/252
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 65 °C) <sup>3</sup>	Liter	352/321	352/321	352/321

\* Heizbetrieb und COP im Volllastbetrieb, gemessen gemäss Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2006

A Aussentemperatur °C

W Vorlauftemperatur °C

<sup>1</sup> Gemessen bei einem Bezugsabstand von 1 m

T<sub>A</sub> Aussentemperatur

Gemessen bei einer Vorlautemperatur von 35 °C, gemäss EN 14511

<b>Technische Daten HPSU MT-BU bibloc monobloc Innengerät</b>		<b>MT-BU</b>	<b>MT-BU</b>	<b>MT-BU</b>
<b>Grunddaten</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Abmessungen H/B/T	mm	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390
Gewicht	kg	42	42	42
Betriebsbereich wasserseitig Heizen	°C	Min. 10 / Max. 65	Min. 10 / Max. 65	Min. 10 / Max. 65
Betriebsbereich wasserseitig Kühlen	°C	Min. 7 / Max. 22	Min. 7 / Max. 22	Min. 7 / Max. 22
<b>Wasserkreislauf</b>				
Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1"	1"	1"
Durchfluss nominal	l/min.	20,0	20,0	20,0
Pumpe Nominale ESP	kPa	92	88	85
Pumpe Leistungsaufnahme	W	75	75	75
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	400	400	400
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	13	13	13
Empfohlene Absicherung	A	20	20	20
IP Klasse		IP X0B	IP X0B	IP X0B

#### Technische Daten HPSU MT-CU/MT-BU Aussengerät 8-12

<b>Grunddaten</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Heizleistung Max. A2/W35 *	kW	7,75	8,05	8,09
Heizleistung Max. A-7/W35 *	kW	7,49	8,84	10,28
COP A-7/W35		3,13	3,05	3,00
COP A2/W35		4,28	3,87	3,62
COP A7/W35		4,87	4,67	4,51
Abmessungen H/B/T	mm	1003 / 1270 / 533	1003 / 1270 / 533	1003 / 1270 / 533
Gewicht	kg	118	118	118
Betriebsbereich Heizen (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 25	Min. -28 / Max. 25	Min. -28 / Max. 25
Betriebsbereich Brauchwasser (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Kühlen (Aussenluft)	°C	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43
Schalleistungspegel Max. Heizen <sup>1</sup>	dB(A)	54	54	54
Schalleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 2 <sup>1</sup>	dB(A)	54	54	54
Schalleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 3 <sup>1</sup>	dB(A)	50	50	50
Verdichter Typ		Vollhermetischer Scrollverdichter		
Kältemittel		R32	R32	R32
Kältemittelmenge	kg	3.25	3.25	3.25
Regelung		Elektronisches Expansionsventil		
Defrostmethode		Prozessumkehr		
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	400	400	400
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	13,5	13,5	13,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16

**Technische Daten HPSU MT-CU  
monobloc Innengerät 500 Liter****Grunddaten**

		<b>MT-CU 8</b>	<b>MT-CU 10</b>	<b>MT-CU 12</b>
Abmessungen H/B/T	mm	1,910 / 792 / 816	1,910 / 792 / 816	1,910 / 792 / 816
Gewicht	kg	110	110	110
Betriebsbereich Heizen Wasserseite	°C	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65	Min. 15 / Max. 65
Betriebsbereich Warmwasser Umgebung	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Warmwasser Wasserseite	°C	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75
Schallleistungspegel	dB(A)	47.3	47.3	47.3

**Elektrische Daten**

Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	230	230	230
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	12,5	12,5	12,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16
IP Klasse		IPX4	IPX4	IPX4

**Speicherdaten**

Speicherinhalt	Liter	477	477	477
Max. zulässige Speicherwassertemperatur	°C	85	85	85

**Wasserkreislauf**

Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1"	1"	1"
Durchfluss nominal	l/min.	15,8	20,1	22,9
Pumpe Nominale ESP	kPa	35	40	45

**Wärmetauscher Speicherladung**

Material		Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)
Oberfläche	m <sup>2</sup>	3.40	3.40	3.40
Volumen	Liter	16.4	16.4	16.4

**Wärmetauscher Trinkwassererwärmung**

Oberfläche	m <sup>2</sup>	7.50	7.50	7.50
Volumen	Liter	36.2	36.2	36.2

**Pumpen**

Typ		Grundfos UPM3L K 20-75 CHBL AZA 3 RT		
Leistungsaufnahme	W	75	75	75

**Wärmetechnische Leistungsdaten**

Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 50 °C) <sup>3</sup>	Liter	364/318	364/318	364/318
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 60 °C) <sup>3</sup>	Liter	540/494	540/494	540/494
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate (T <sub>KW</sub> = 10 °C / T <sub>WW</sub> = 40 °C / T <sub>SP</sub> = 65 °C) <sup>3</sup>	Liter	612/564	612/564	612/564

\* Heizbetrieb und COP im Volllastbetrieb, gemessen gemäss Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2006

A Aussentemperatur °C

W Vorlauftemperatur °C

<sup>1</sup> Gemessen bei einem Bezugsabstand von 1 m

T<sub>A</sub> Aussentemperatur

Gemessen bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C, gemäss EN 14511

**Technische Daten HPSU MT-CU/MT-BU Aussengerät 8-12**

<b>Grunddaten</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Heizleistung Max. A2/W35 *	kW	7,75	8,05	8,09
Heizleistung Max. A-7/W35 *	kW	7,49	8,84	10,28
COP A-7/W35		3,13	3,05	3,00
COP A2/W35		4,28	3,87	3,62
COP A7/W35		4,87	4,67	4,51
Abmessungen H/B/T	mm	1003 / 1270 / 533	1003 / 1270 / 533	1003 / 1270 / 533
Gewicht	kg	118	118	118
Betriebsbereich Heizen (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 25	Min. -28 / Max. 25	Min. -28 / Max. 25
Betriebsbereich Brauchwasser (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Kühlen (Aussenluft)	°C	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43
Schallleistungspegel Max. Heizen <sup>1</sup>	dB(A)	54	54	54
Schallleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 2 <sup>1</sup>	dB(A)	54	54	54
Schallleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 3 <sup>1</sup>	dB(A)	50	50	50
Verdichter Typ		Vollhermetischer Scrollverdichter		
Kältemittel		R32	R32	R32
Kältemittelmenge	kg	3.25	3.25	3.25
Regelung		Elektronisches Expansionsventil		
Defrostmethode		Prozessumkehr		
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	400	400	400
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	13,5	13,5	13,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16

**Technische Daten HPSU HT-CU  
monobloc Innengerät 500 Liter**
**Grunddaten**

		HT-CU	HT-CU	HT-CU
Abmessungen H/B/T	mm	1896 / 790 / 790	1896 / 790 / 790	1896 / 790 / 790
Gewicht	kg	94	94	94
Betriebsbereich Heizen Wasserseite	°C	Min. 15 / Max. 70	Min. 15 / Max. 70	Min. 15 / Max. 70
Betriebsbereich Warmwasser Umgebung	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Warmwasser Wasserseite	°C	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75	Min. 10 / Max. 75
Schallleistungspegel	dB(A)	45,6	45,6	45,6

**Elektrische Daten**

Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	230	230	230
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	12,5	12,5	12,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16
IP Klasse		IPX0A	IPX0A	IPX0A

**Speicherdaten**

Speicherinhalt	Liter	477	477	477
Max. zulässige Speicherwassertemperatur	°C	85	85	85

**Wasserkreislauf**

Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1"	1"	1"
Durchfluss nominal	l/min.	15,8	20,1	22,9
Pumpe Nominale ESP	kPa	92	88	85

**Wärmetauscher Speicherladung**

Matrial		Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)	Edelstahl (1.4404)
Oberfläche	m <sup>2</sup>	3,35	3,35	3,35
Volumen	Liter	16,4	16,4	16,4

**Wärmetauscher Trinkwassererwärmung**

Oberfläche	m <sup>2</sup>	5,80	5,80	5,80
Volumen	Liter	28,2	28,2	28,2

**Pumpen**

Typ		Grundfos UPMXL 20-125 CHBL PWM RT		
Leistungsaufnahme	W	180	180	180

**Wärmetechnische Leistungsdaten**

Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate ( $T_{KW} = 10\text{ °C} /$ $T_{WW} = 40\text{ °C} / T_{SP} = 50\text{ °C}$ ) <sup>3</sup>	Liter	364/318	364/318	364/318
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate ( $T_{KW} = 10\text{ °C} /$ $T_{WW} = 40\text{ °C} / T_{SP} = 60\text{ °C}$ ) <sup>3</sup>	Liter	540/494	540/494	540/494
Warmwassermenge ohne Nachheizen bei 8 l/min. / 12 l/min. Zapfrate ( $T_{KW} = 10\text{ °C} /$ $T_{WW} = 40\text{ °C} / T_{SP} = 65\text{ °C}$ ) <sup>3</sup>	Liter	612/564	612/564	612/564

\* Heizbetrieb und COP im Volllastbetrieb, gemessen gemäss Eurovent-Bestimmung 6/C/003-2006

A Aussentemperatur °C

W Vorlauftemperatur °C

<sup>1</sup> Gemessen bei einem Bezugsabstand von 1 m

T<sub>A</sub> Aussentemperatur

Gemessen bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C, gemäss EN 14511

<b>Technische Daten HPSU HT-BU bibloc monobloc Innengerät</b>		<b>HT-BU</b>	<b>HT-BU</b>	<b>HT-BU</b>
<b>Grunddaten</b>		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Abmessungen H/B/T	mm	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390	840 / 440 / 390
Gewicht	kg	38	38	38
Betriebsbereich wasserseitig Heizen	°C	Min. 10 / Max. 70	Min. 10 / Max. 70	Min. 10 / Max. 70
Betriebsbereich wasserseitig Kühlen	°C	Min. 7 / Max. 22	Min. 7 / Max. 22	Min. 7 / Max. 22
<b>Wasserkreislauf</b>				
Heizung Vor- und Rücklauf	Zoll	1"IG	1"IG	1"IG
Durchfluss nominal	l/min.	15,8	20,1	22,9
Pumpe Nominale ESP	kPa	92	88	85
Pumpe Leistungsaufnahme	W	179	179	179
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	400	400	400
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	13	13	13
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16
IP Klasse		IP X0B	IP X0B	IP X0B

#### Technische Daten HPSU HT-CU/HT-BU Aussengerät 14-18


<b>Grunddaten</b>		<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Heizleistung Max. A2/W35 *	kW	9,91	11,33	12,74
Heizleistung Max. A-7/W35 *	kW	9,74	11,13	12,52
Heizleistung Max. A2/W55 *	kW	10,64	12,17	12,73
Heizleistung Max. A7/W70 *	kW	8,68	9,76	10,84
COP A-7/W35		3,21	3,13	3,05
COP A2/W35		4,09	4,09	4,09
COP A7/W35		4,79	5,00	5,00
Abmessungen H/B/T	mm	1005 / 1270 / 535	1005 / 1270 / 535	1005 / 1270 / 535
Gewicht	kg	151	151	151
Betriebsbereich Heizen (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Brauchwasser (Aussenluft)	°C	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35	Min. -28 / Max. 35
Betriebsbereich Kühlen (Aussenluft)	°C	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43	Min. 10 / Max. 43
Schallleistungspegel Max. Heizen <sup>1</sup>	dB(A)	60	60	60
Schallleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 2 <sup>1</sup>	dB(A)	54	54	54
Schallleistungspegel Max. Flüsterbetrieb 3 <sup>1</sup>	dB(A)	50	50	50
Verdichter Typ		Vollhermetischer Scrollverdichter		
Kältemittel		R32	R32	R32
Kältemittelmenge	kg	4,2	4,2	4,2
Regelung		Elektronisches Expansionsventil		
Defrostmethode		Prozessumkehr		
<b>Elektrische Daten</b>				
Frequenz	Hz	50	50	50
Spannung	V	400	400	400
Spannungsbereich	V	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%	Spannung ± 10%
Maximaler Betriebsstrom	A	13,5	13,5	13,5
Empfohlene Absicherung	A	16	16	16

#### Hinweis:


- Alle Wärmepumpen HPSU BU/CU und HT sind mit Thermischer Solar-Einbindung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre 8.1 Solaris.

**HPSU CU 300 Liter 04-08 split Innengerät**

Gewicht: 76 kg


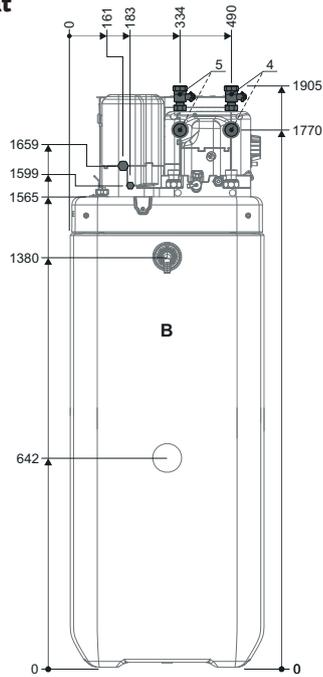


Frontansicht

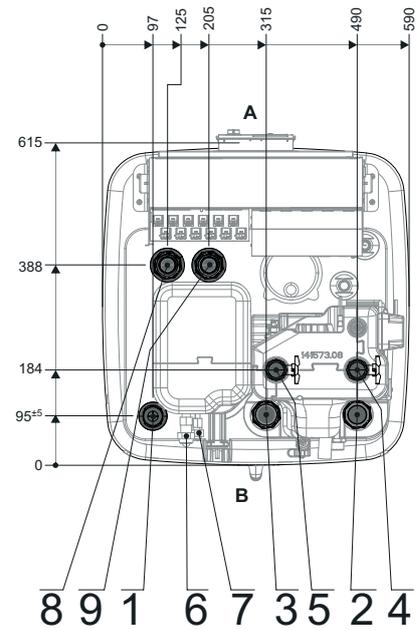

Anschlüsse



## Mindest Wandabstände

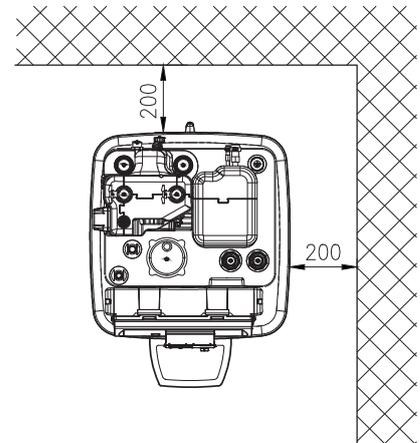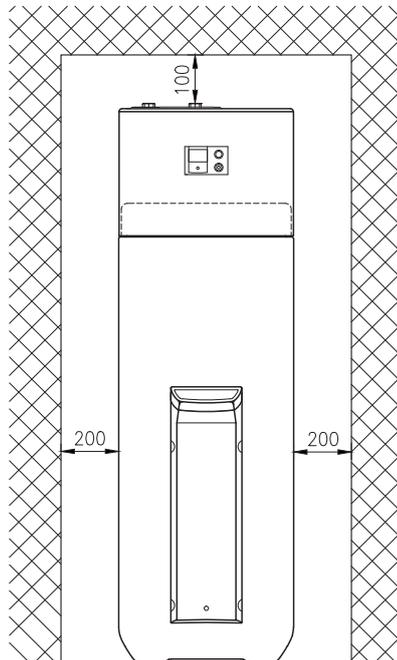

- 1 Solaris-Vorlauf DrainBack (1" ÜM)
- 2 Kaltwasser (1" AG)
- 3 Warmwasser (1" AG)
- 4 Heizungs-Vorlauf (1" AG) – Kugelhahn (1" IG) (im Lieferumfang inbegriffen)
- 5 Heizungs-Rücklauf (1" AG) – Kugelhahn (1" IG) (im Lieferumfang inbegriffen)
- 6 Heissgasleitung (Ø 5/8" CU)
- 7 Flüssigkeitsanschluss (Ø 1/4" CU)
- 8 Solaris-Vorlauf
- 9 Solaris-Rücklauf

**HPSU CU 04–08 Aussengerät**

Gewicht: 54 kg

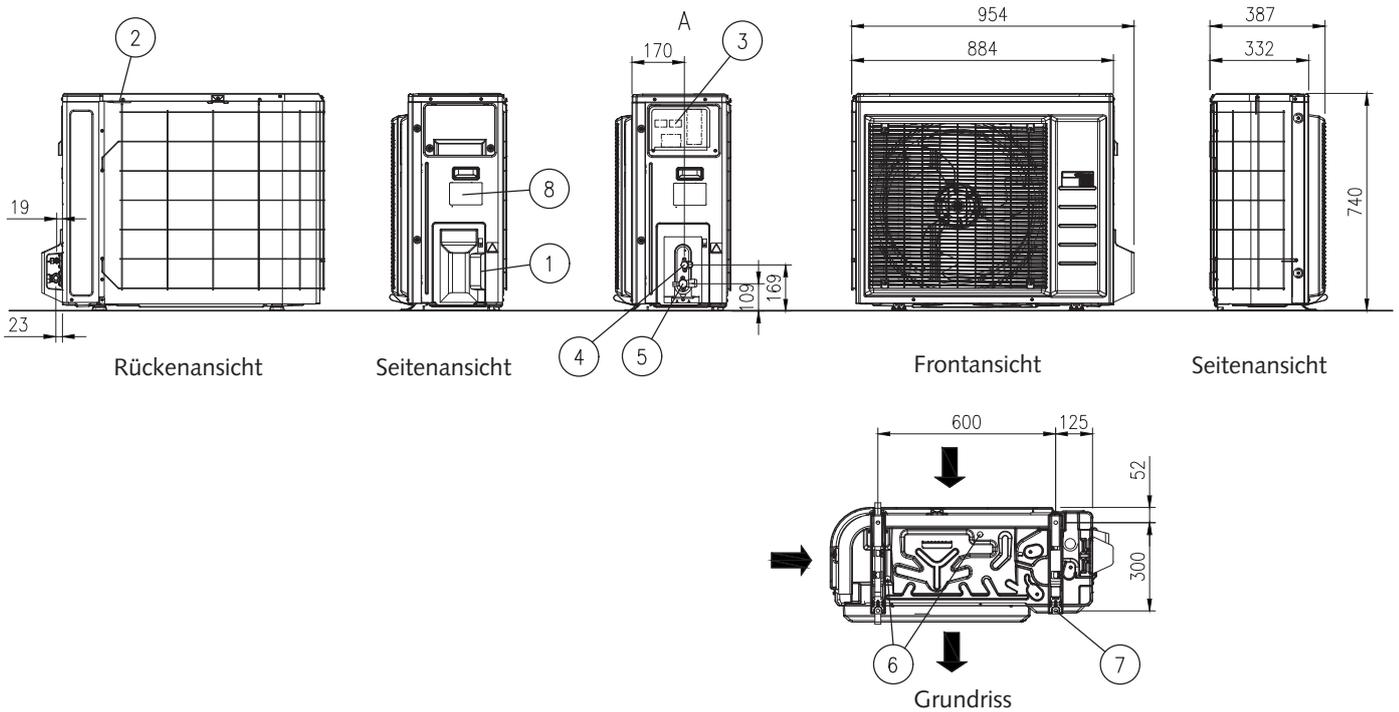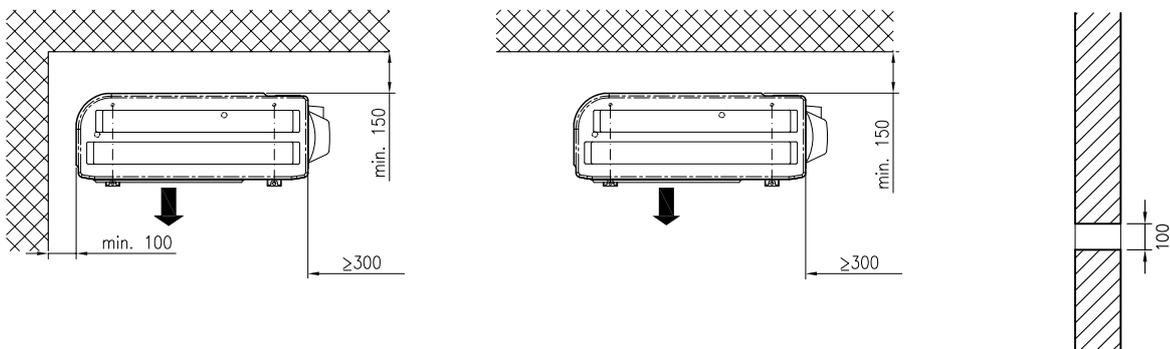**Aufstellung Wandabstände aussen**

Wartungsseite



Wartungsseite

**Kernbohrung  
Ø 100 mm  
für die Kältemittelleitung**



- 1 Anschlüsse für Kältemittelleitung und Kabeleinführung
- 2 Aussentemperaturfühler
- 3 Klemmleiste mit Erdklemme
- 4 Flüssigkeitsanschluss (Ø 1/4" CU)
- 5 Heissgasanschluss (Ø 5/8" CU)
- 6 Kondensatablauf
- 7 4 x Bohrungen für Befestigungsschrauben (M8 oder M10)
- 8 Typenschild
- A Ansicht falls der Absperrventildeckel abgenommen wird

**HPSU CU 500 Liter 04-08 split Innengerät**

Gewicht: 99 kg

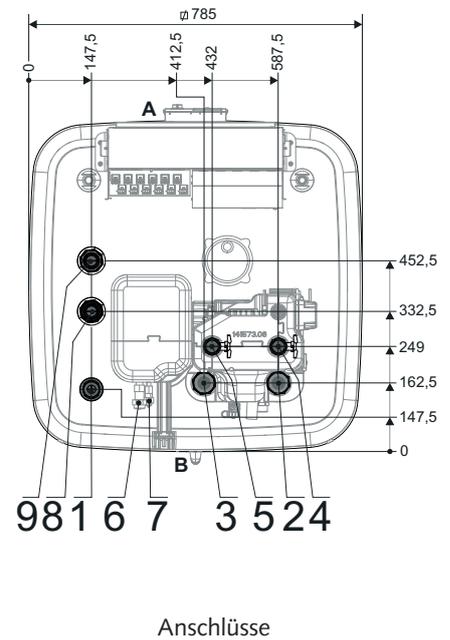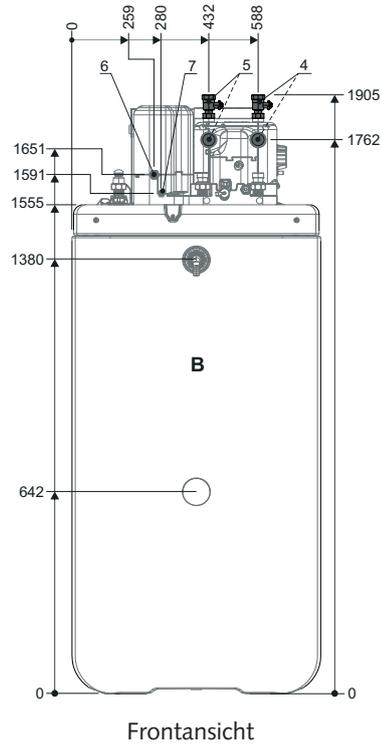



## Mindest Wandabstände

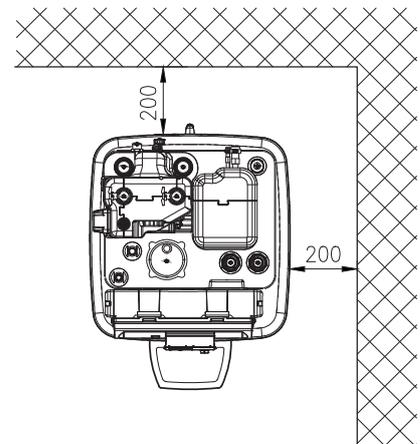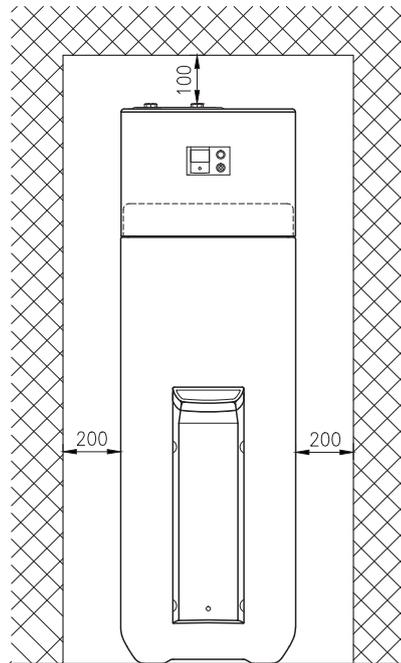

- 1 Solaris-Vorlauf DrainBack (1" ÜM)
- 2 Kaltwasser (1" AG)
- 3 Warmwasser (1" AG)
- 4 Heizungs-Vorlauf (1" AG) – Kugelhahn (1" IG) (im Lieferumfang inbegriffen)
- 5 Heizungs-Rücklauf (1" AG) – Kugelhahn (1" IG) (im Lieferumfang inbegriffen)
- 6 Anschluss Kältemittel Gasleitung (Ø 5/8" CU)
- 7 Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung (Ø 1/4" CU)
- 8 Solaris-Vorlauf
- 9 Solaris-Rücklauf

**HPSU CU 04-08 Aussengerät**

Gewicht: 56 kg

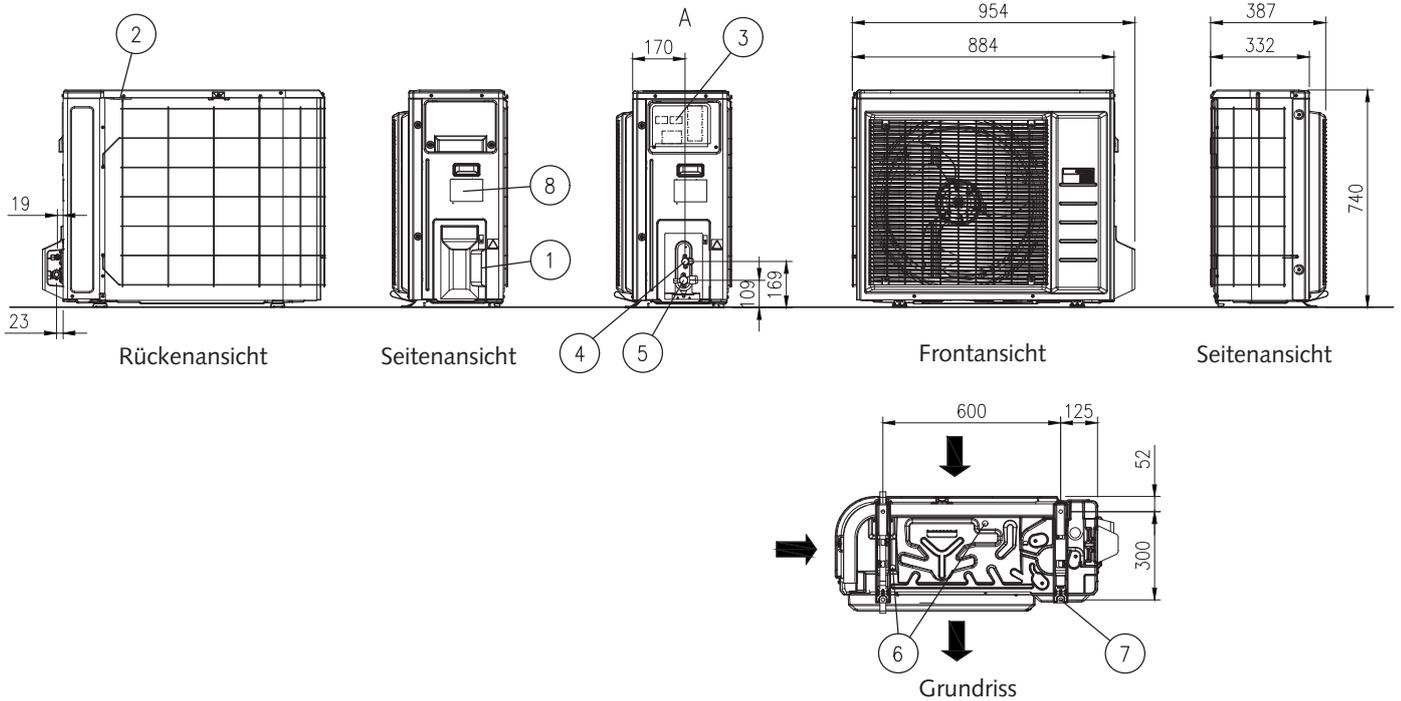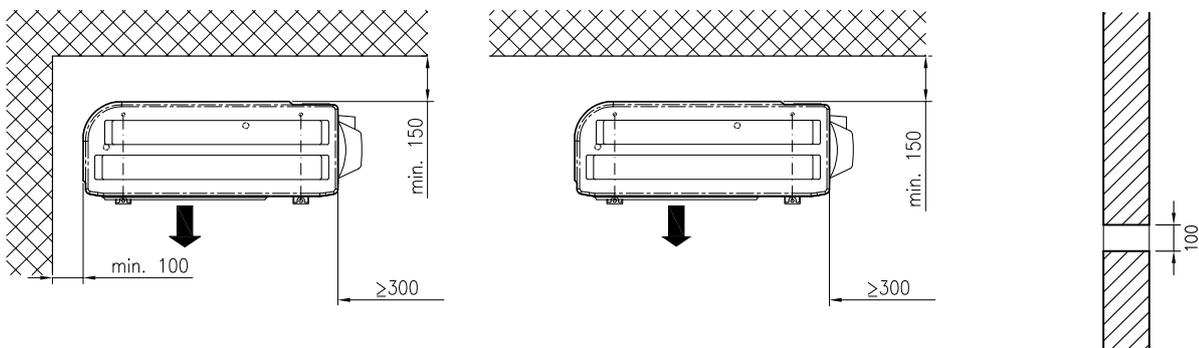**Aufstellung Wandabstände aussen**

Wartungsseite


Wartungsseite

**Kernbohrung  
Ø 100 mm  
für die Kältemittelleitung**


- 1 Anschlüsse für Kältemittelleitung und Kabeleinführung
- 2 Aussentemperaturfühler
- 3 Klemmleiste mit Erdklemme
- 4 Flüssigkeitsanschluss (Ø 1/4" CU)
- 5 Heissgasanschluss (Ø 5/8" CU)
- 6 Kondensatablauf
- 7 4 x Bohrungen für Befestigungsschrauben (M8 oder M10)
- 8 Typenschild
- A Ansicht falls der Absperrventildeckel abgenommen wird

**HPSU BU 04–08 bibloc split Innengerät**


Gewicht: 42 kg

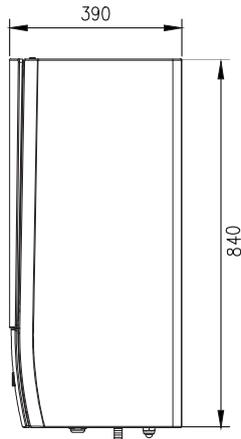

Seitenansicht

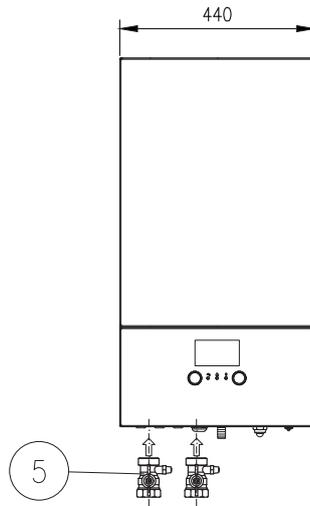


Frontansicht


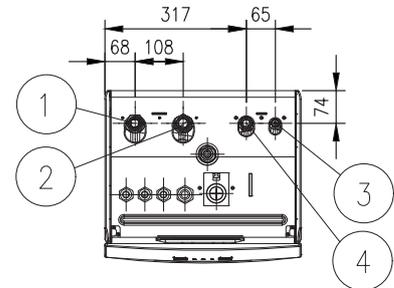


Grundriss

## Lochbild

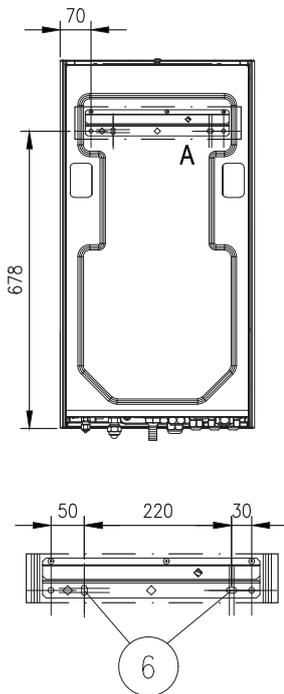



## Mindest Wandabstände

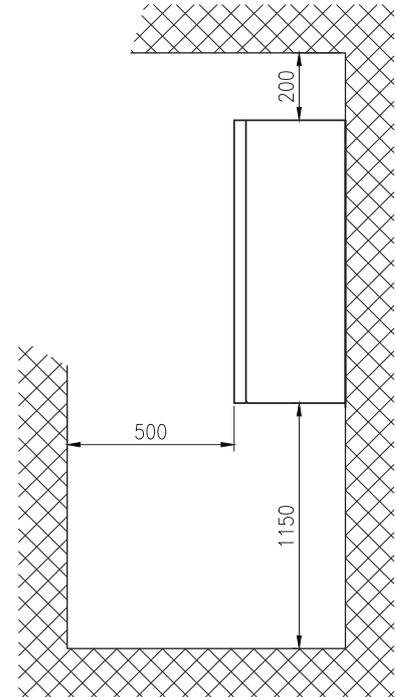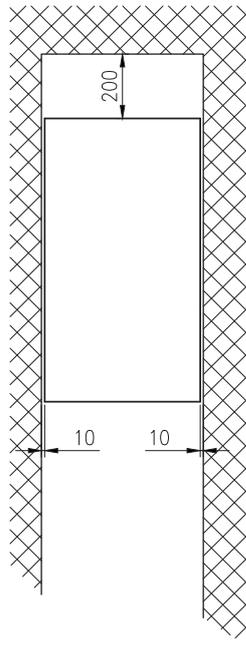

- 1 Heizungsvorlauf (1" IG)
- 2 Heizungsrücklauf (1" IG)
- 3 Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung (Ø 1/4" Cu)
- 4 Heissgasleitung (Ø 5/8" Cu)
- 5 2x Absperrventil mit Ableitung/Füllventil (1¼" IG) (im Lieferumfang inbegriffen)
- 6 Durchbrüche (Ø 12 mm) zur Befestigung an der Wand

**HPSU BU 04–08 Aussengerät**

Gewicht: 04 = 54 kg / 06–08 = 58,5 kg

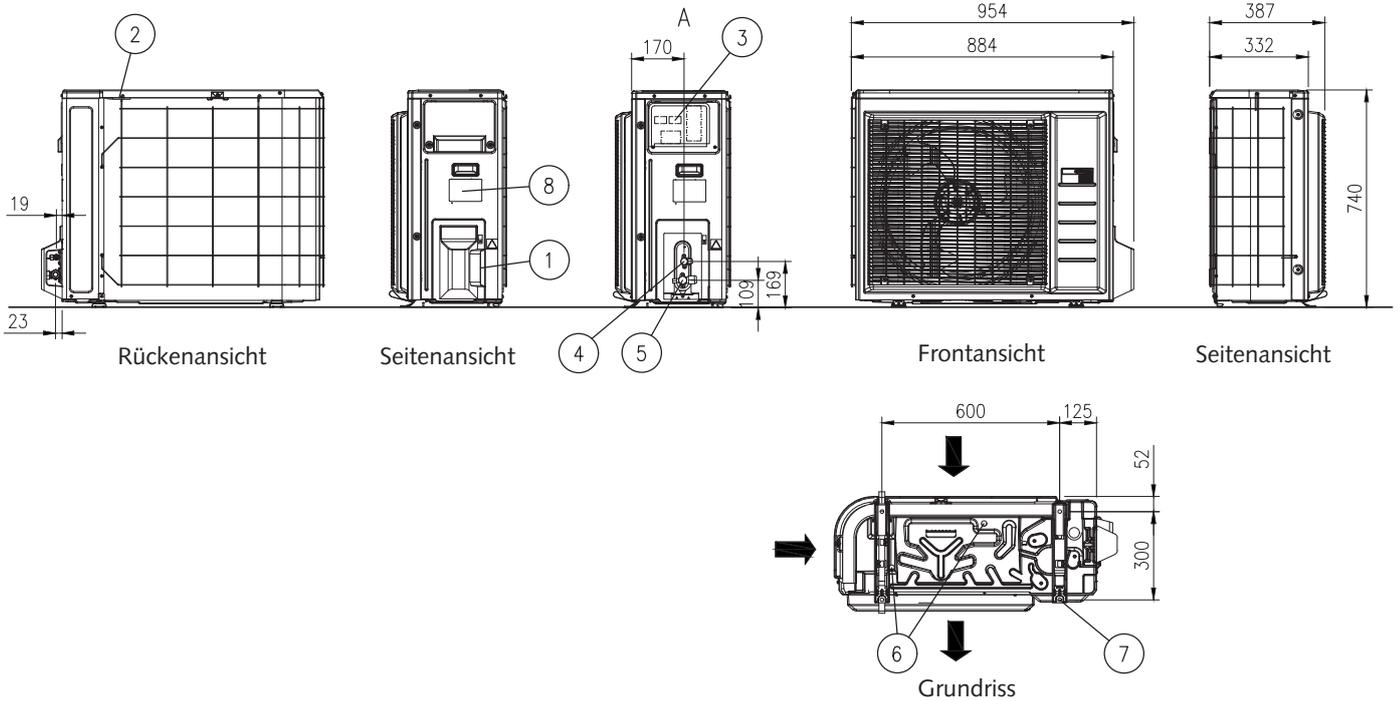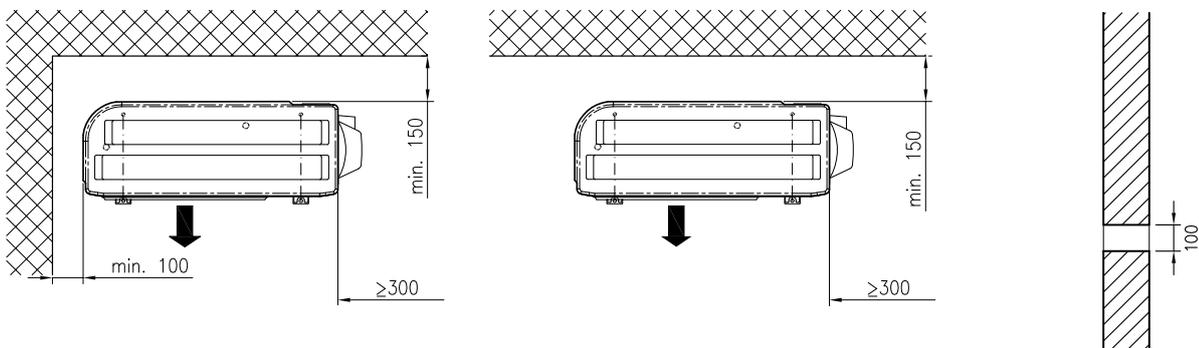**Aufstellung Wandabstände aussen**

Wartungsseite


Wartungsseite

**Kernbohrung  
Ø 100 mm  
für die Kältemittelleitung**


- 1 Anschlüsse für Kältemittelleitung und Kabeleinführung
- 2 Aussentemperaturfühler
- 3 Klemmleiste mit Erdklemme
- 4 Flüssigkeitsanschluss (Ø 1/4" Cu)
- 5 Heissgasanschluss (Ø 5/8" Cu)
- 6 Kondensatablauf
- 7 4 x Bohrungen für Befestigungsschrauben (M8 oder M10)
- 8 Typenschild
- A Ansicht falls der Absperrventildeckel abgenommen wird

**HPSU MT-CU 300 Liter 8-12 monobloc Innengerät**


Gewicht: 87 kg

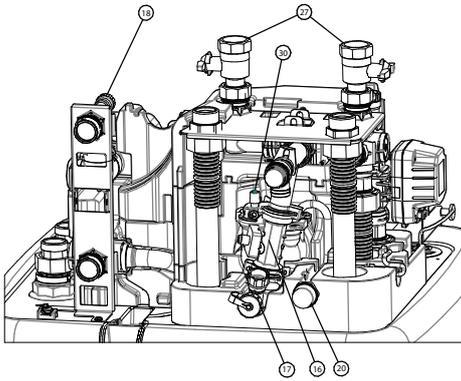




Frontansicht

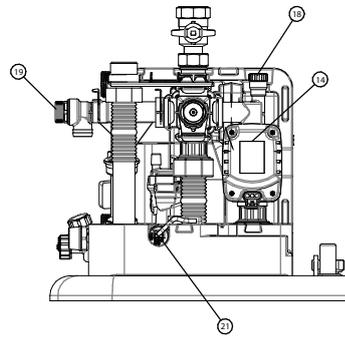


Seitenansicht

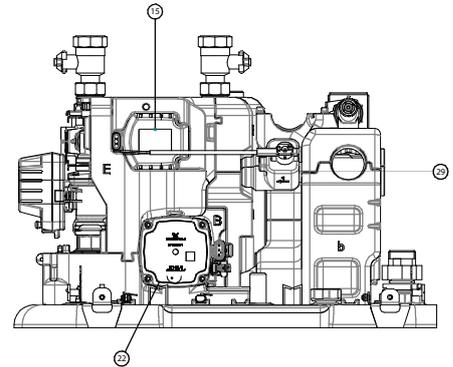

Rückansicht

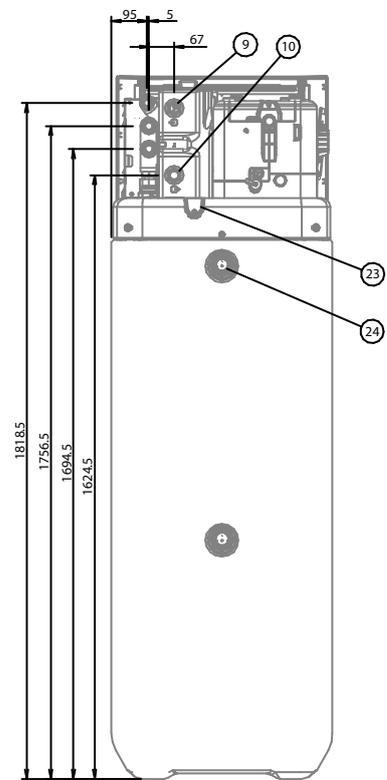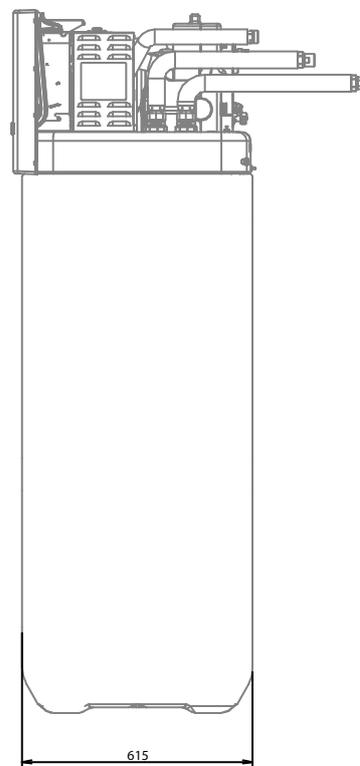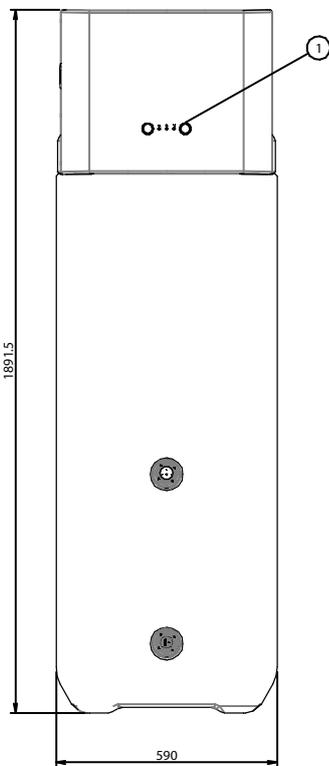


- |    |                                      |    |  |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 1  | Benutzeroberfläche                   | 16 | Strömungswächter                       |
| 2  | Raum Heizen/Kühlen - Wasser ein (1") | 17 | Füll- und Ablassventil Wasserkreislauf |
| 3  | Raum Heizen/Kühlen - Wasser aus (1") | 18 | Manueller Luftauslass                  |
| 4  | Warmwasser: Kaltwasser ein (1")      | 19 | Sicherheitsventil                      |
| 5  | Warmwasser: Warmwasser aus (1")      | 20 | Ausdehnungsgefäß-Anschluss (3/4")      |
| 6  | BIV Wasser: Heisswasser ein (1")     | 21 | Raum Heizen-Wasserdrucksensor          |
| 7  | BIV Wasser: Warmwasser aus (1")      | 22 | Pumpe                                  |
| 8  | Anschluss Aussengerät                | 23 | Kondensatwanne                         |
| 9  | Aussengerät Wasser ein (1")          | 24 | Überlaufanschluss                      |
| 10 | Aussengerät Wasser aus (1")          | 27 | Absperrventile                         |
| 11 | Rücklaufanschluss (1")               | 28 | Hauptschaltkasten                      |
| 12 | Temperaturfühler Wasserspeicher      | 29 | Strömungsschalter                      |
| 13 | Füllstandsanzeige                    | 30 | Automatischer Luftauslass              |
| 14 | Speicherventil                       | *  | Minimaler Wandabstand siehe Seite 20   |
| 15 | Bypassventil                         |    |  |

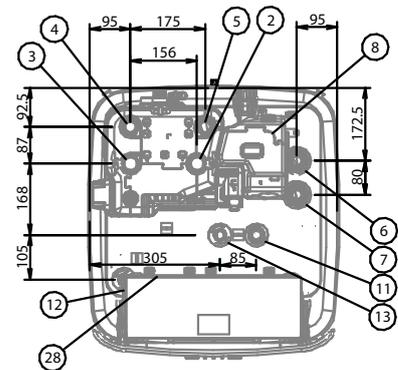


Anschlüsse

**HPSU MT-CU 8-12 Aussengerät**


Gewicht: 151 kg

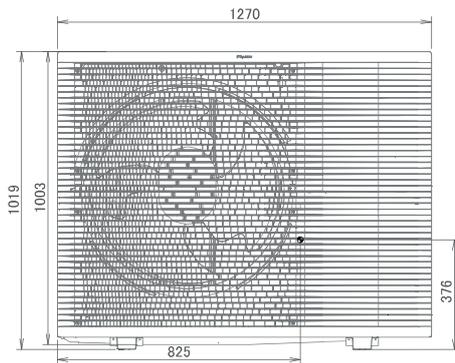


Frontansicht

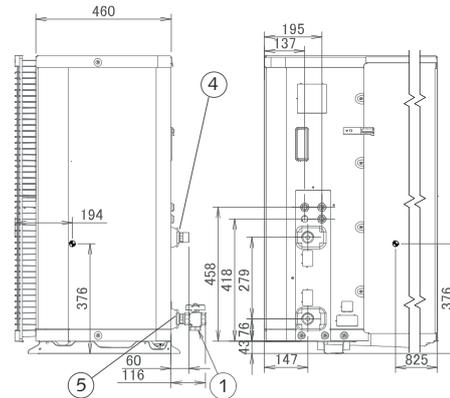


Seitenansicht

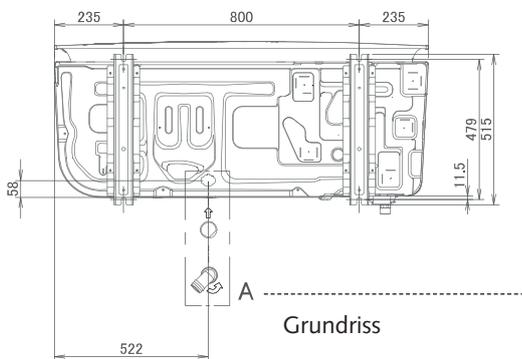

Grundriss




## Aufstellung Wandabstände aussen

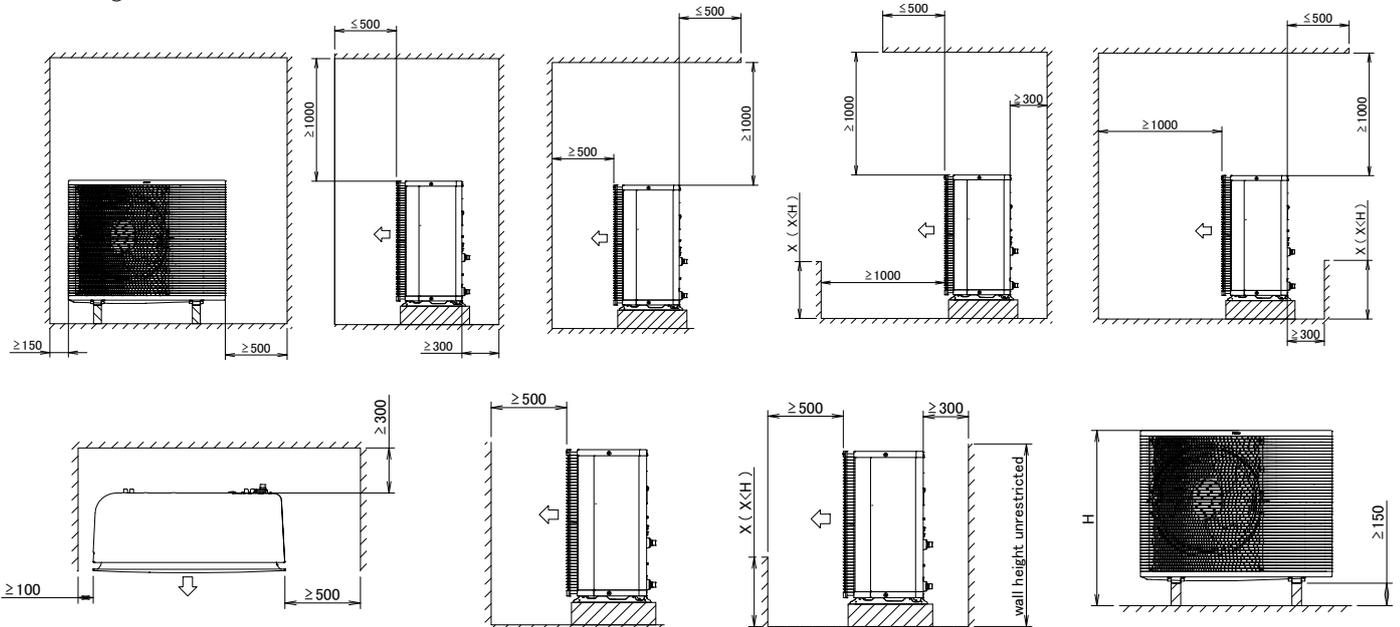


- 1 Kugelhahn mit Filter (1" IG)
- 2 Abflussbogen 45° (40 mm)
- 3 Verschlussstopfen
- 4 Vorlauf (1" AG)
- 5 Rücklauf (1" AG)

**HPSU MT-CU 500 Liter 8-12 monobloc Innengerät**


Gewicht: 94 kg

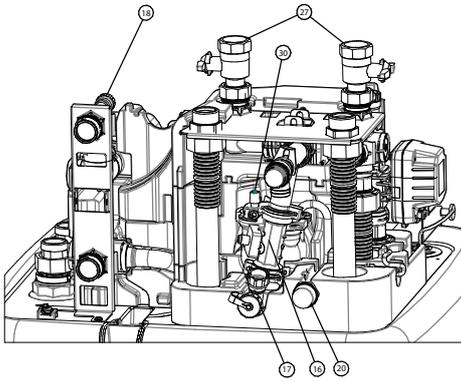




Frontansicht

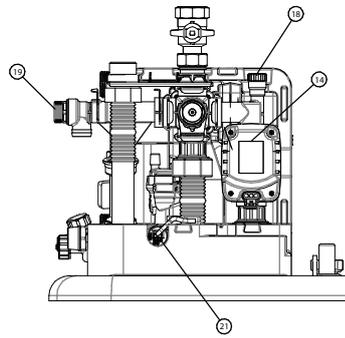


Seitenansicht

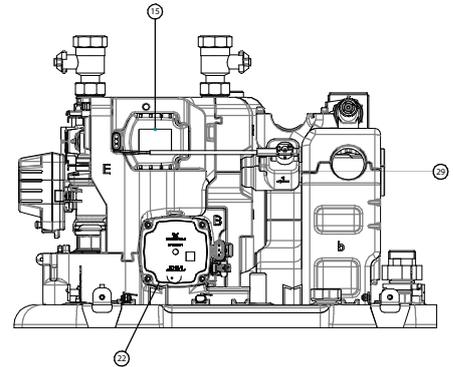

Rückenansicht

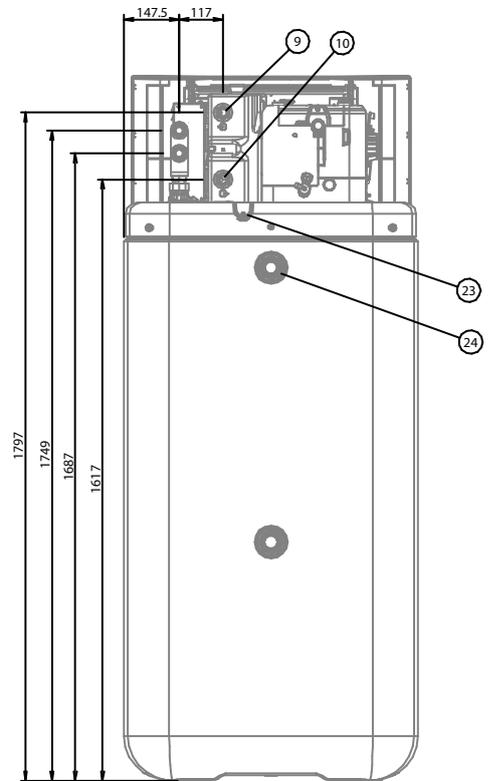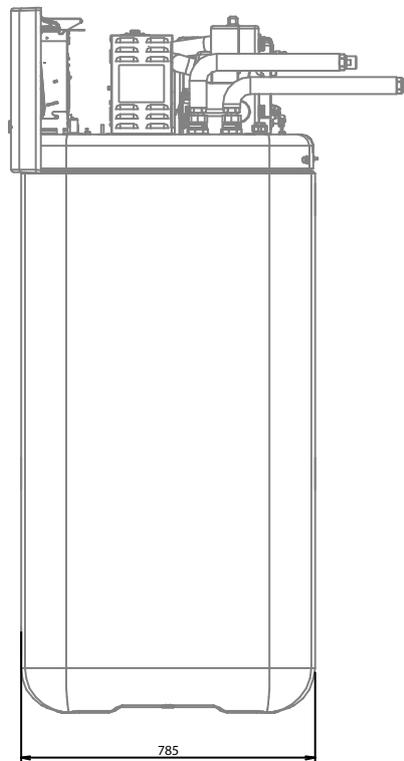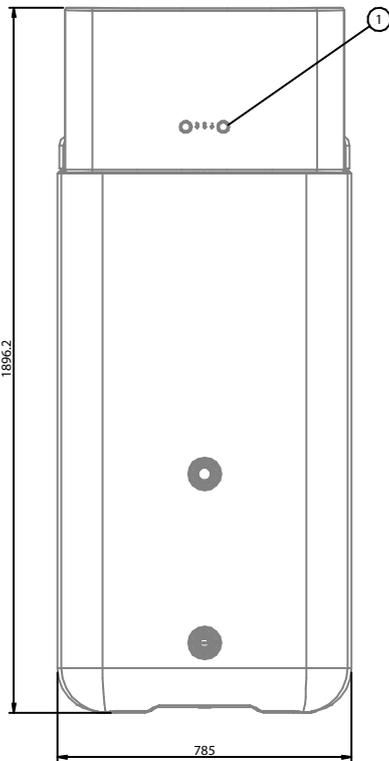


- |    |                                      |    |  |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 1  | Benutzeroberfläche                   | 16 | Strömungswächter                       |
| 2  | Raum Heizen/Kühlen - Wasser ein (1") | 17 | Füll- und Ablassventil Wasserkreislauf |
| 3  | Raum Heizen/Kühlen - Wasser aus (1") | 18 | Manueller Luftauslass                  |
| 4  | Warmwasser: Kaltwasser ein (1")      | 19 | Sicherheitsventil                      |
| 5  | Warmwasser: Warmwasser aus (1")      | 20 | Ausdehnungsgefäß-Anschluss (3/4")      |
| 6  | BIV Wasser: Heisswasser ein (1")     | 21 | Raum Heizen-Wasserdrucksensor          |
| 7  | BIV Wasser: Warmwasser aus (1")      | 22 | Pumpe                                  |
| 8  | Anschluss Aussengerät                | 23 | Kondensatwanne                         |
| 9  | Aussengerät Wasser ein (1")          | 24 | Überlaufanschluss                      |
| 10 | Aussengerät Wasser aus (1")          | 27 | Absperrventile                         |
| 11 | Rücklaufanschluss (1")               | 28 | Hauptschaltkasten                      |
| 12 | Temperaturfühler Wasserspeicher      | 29 | Strömungsschalter                      |
| 13 | Füllstandsanzeige                    | 30 | Automatischer Luftauslass              |
| 14 | Speicherventil                       | *  | Minimaler Wandabstand siehe Seite 20   |
| 15 | Bypassventil                         |    |  |

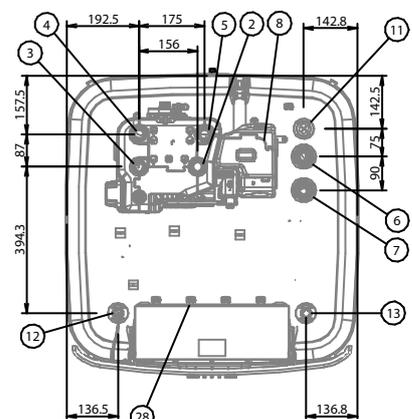


Anschlüsse

**HPSU MT-CU 8-12 Aussengerät**


Gewicht: 151 kg

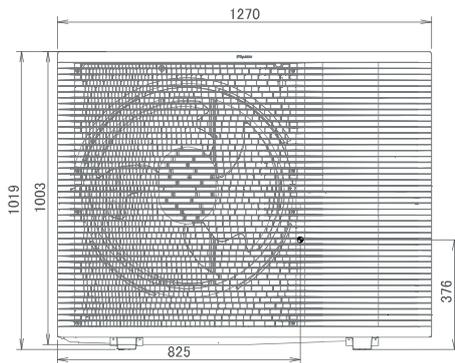


Frontansicht

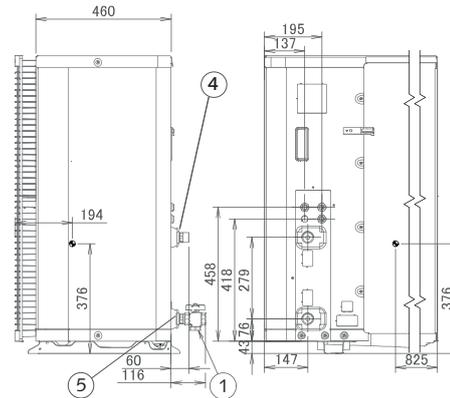


Seitenansicht

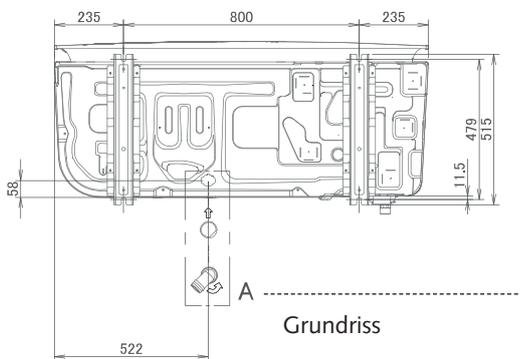

Grundriss




## Aufstellung Wandabstände aussen

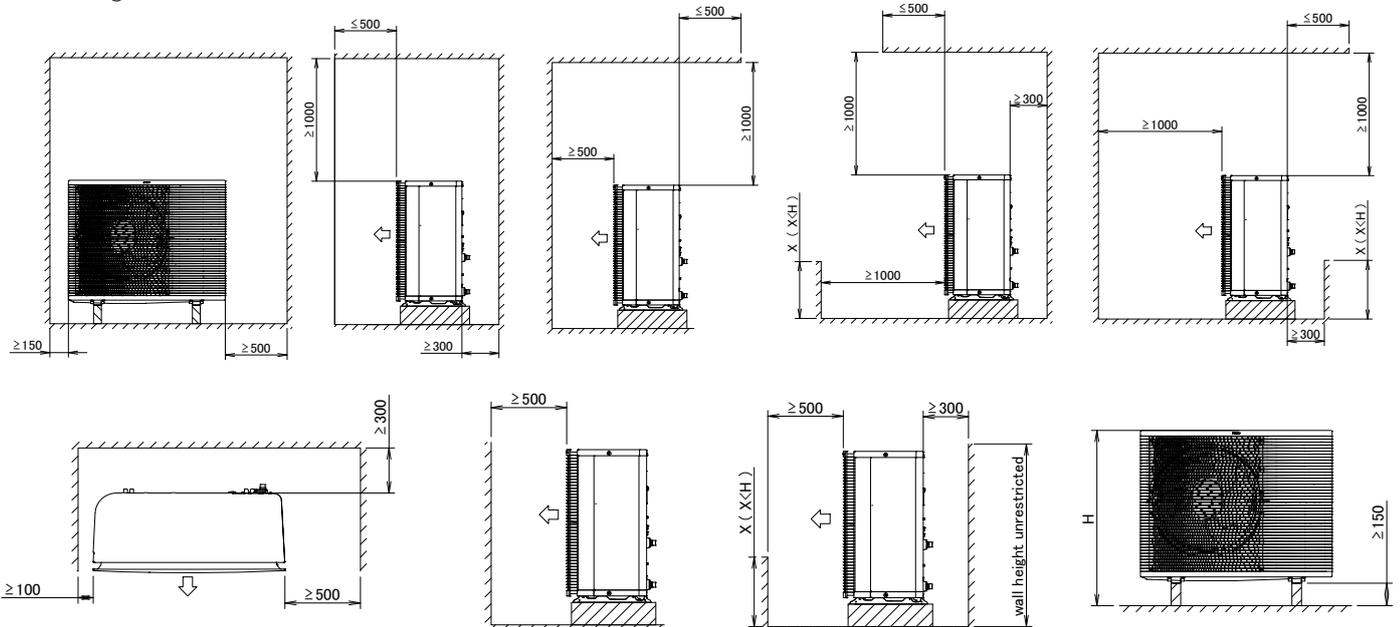


- 1 Kugelhahn mit Filter (1" IG)
- 2 Abflussbogen 45° (40 mm)
- 3 Verschlussstopfen
- 4 Vorlauf (1" AG)
- 5 Rücklauf (1" AG)

**HPSU HT-CU 500 Liter 14–18 monobloc Innengerät**

Gewicht: 94 kg


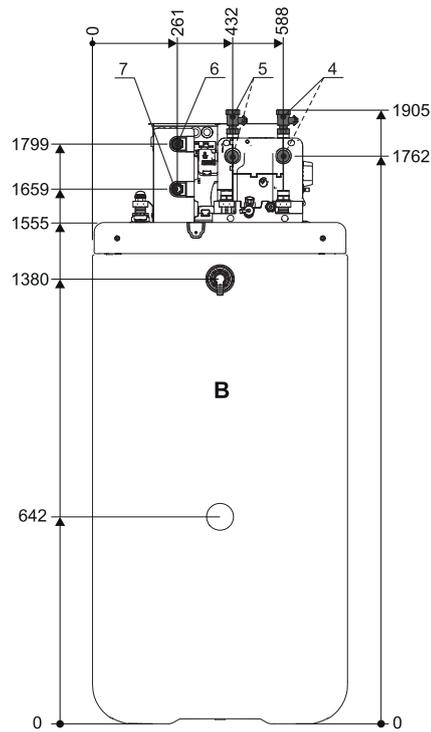


Frontansicht

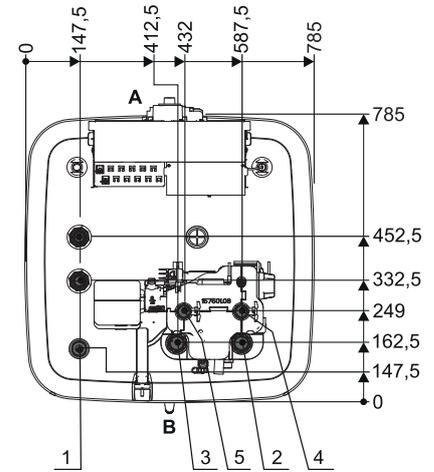

Anschlüsse


## Mindest Wandabstände

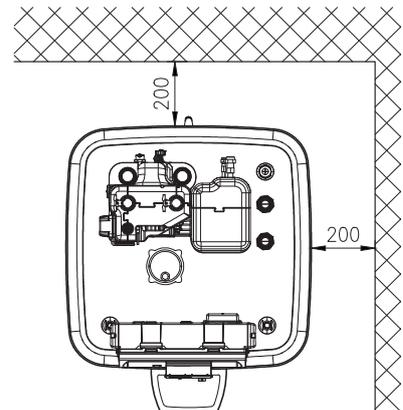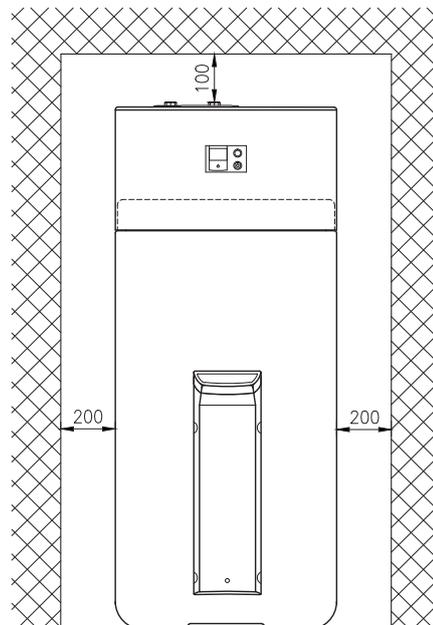


- 1 Solar Vorlauf
- 2 Kaltwasser
- 3 Warmwasser
- 4 Heizungsvorlauf (1" IG)
- 5 Heizungsrücklauf (1" IG)
- 6 Anschluss Vorlauf Aussengerät (Nr. 4, Seite 29) (1" AG)
- 7 Anschluss Rücklauf Aussengerät (Nr. 5, Seite 29) (1" AG)
- A Vorne
- B Hinten

**HPSU HT-CU 14–18 Aussengerät**


Gewicht: 151 kg

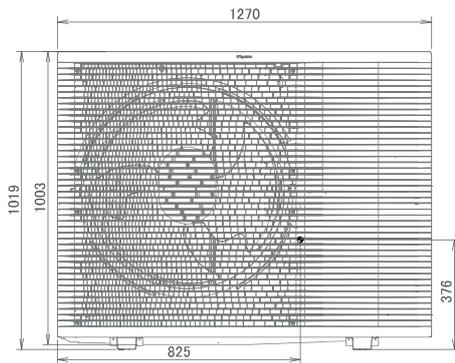


Frontansicht

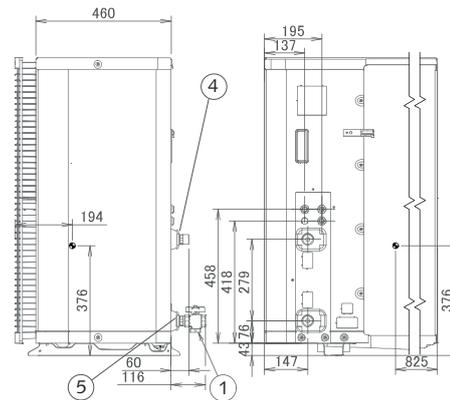


Seitenansicht

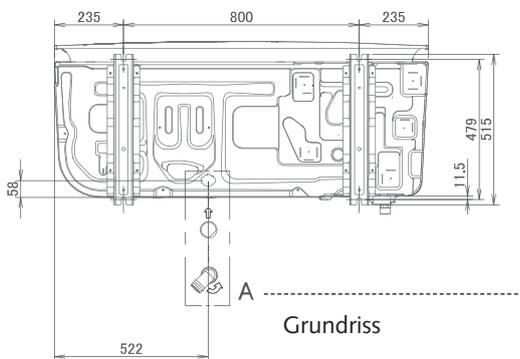

Grundriss




## Aufstellung Wandabstände aussen

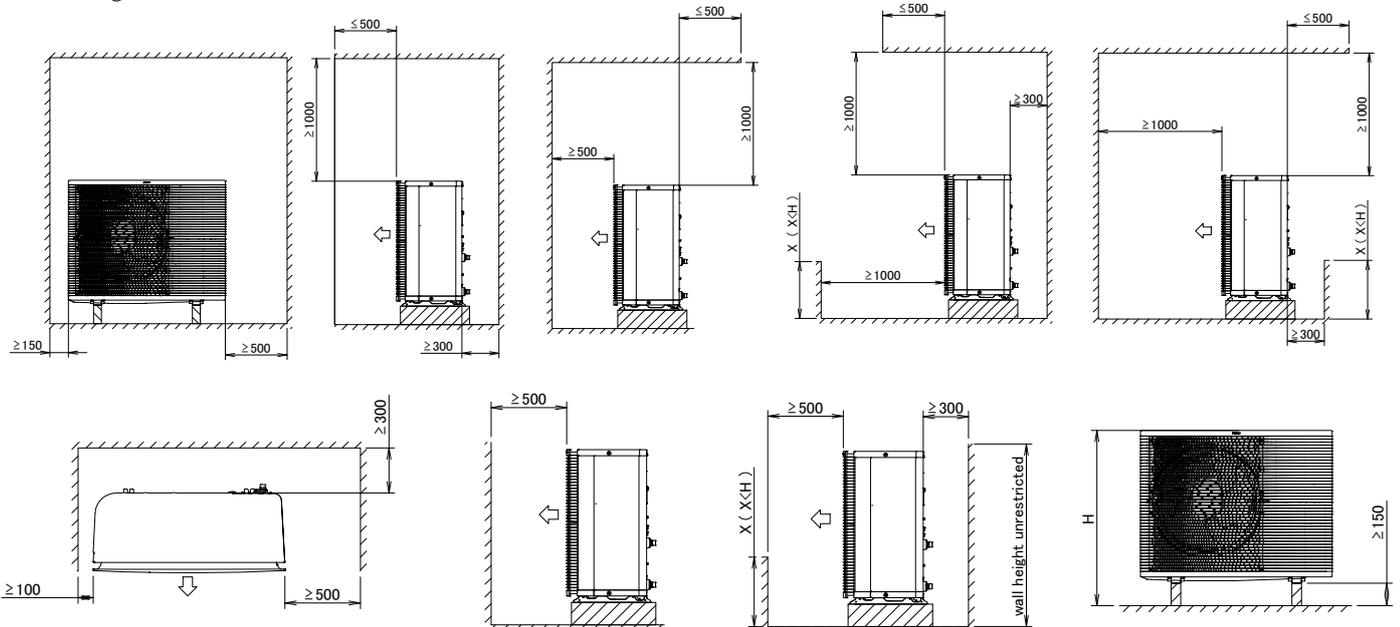


- 1 Kugelhahn mit Filter (1" IG)
- 2 Abflussbogen 45° (40 mm)
- 3 Verschlussstopfen
- 4 Vorlauf (1" AG)
- 5 Rücklauf (1" AG)

**HPSU HT-BU 8-12 bibloc monobloc Innengerät**


Gewicht: 42 kg

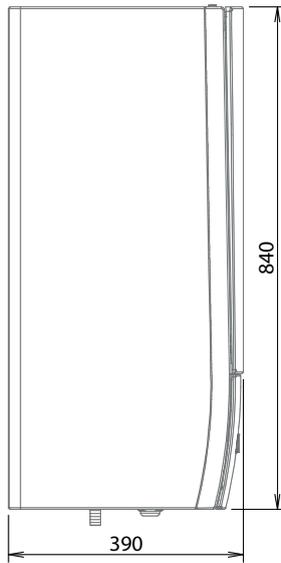


Seitenansicht

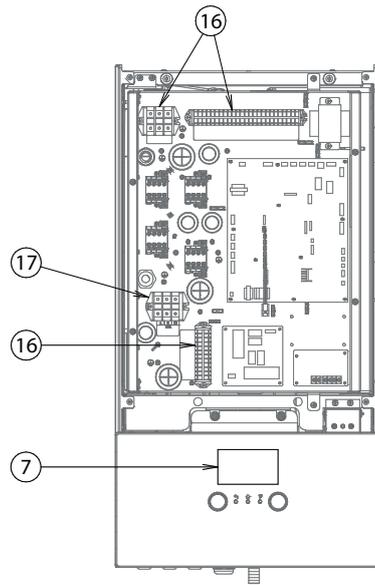


Frontansicht

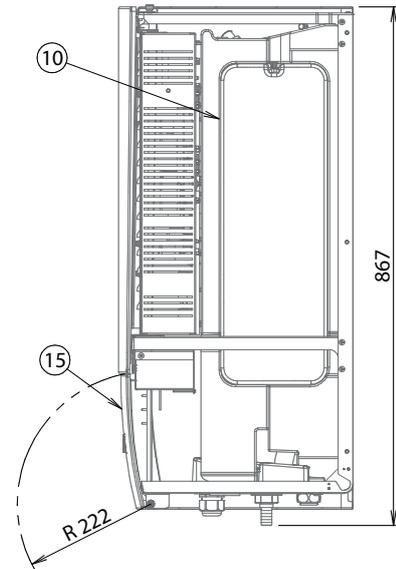


Seitenansicht

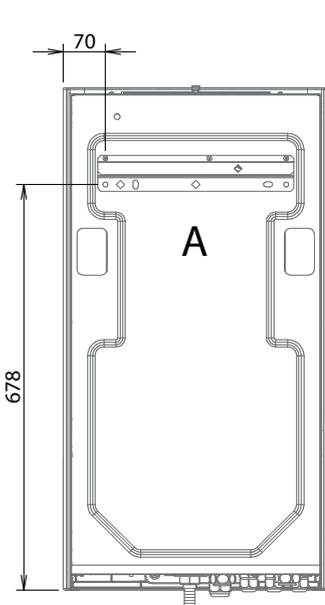

Rückenansicht

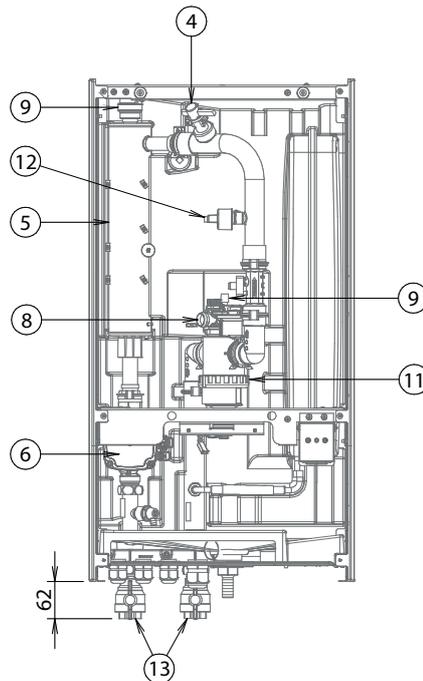

Frontansicht

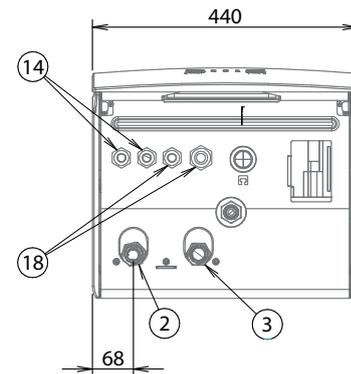


Grundriss

- |   |   |
|---|---|
| 2. Anschluss für Wasserauslass (1" F BSP) | 12. Magnetfilter/Schmutzfilter                                  |
| 3. Anschluss für Wassereinlass (1" F BSP) | 13. Raumheizungswasserdrucksensor                               |
| 4. Flusschalter                           | 14. Absperrventile  |
| 5. Reserveheizung                         | 15. Kabeleintritt für Stromversorgungs-/ Datenübertragungskabel |
| 6. Pumpe                                  | 16. Wartungstür   |
| 7. Bedieneinheit                          | 17. Schaltkastenklappen   |
| 8. Sicherheitsventil                      | 18. Schaltkastenklappen für Brauchwasserspeicher (Option)       |
| 9. Druck                                  |   |
| 10. Entlüftung                            |   |
| 11. Ausdehnungsgefäß                      |   |


\* Minimaler Wandabstand siehe Seite 32

**HPSU HT-BU 8-12 Aussengerät**


Gewicht: 151 kg

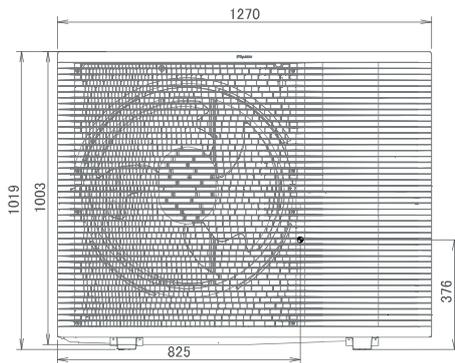


Frontansicht

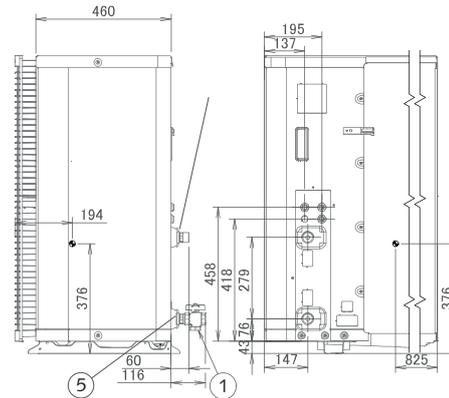


Seitenansicht

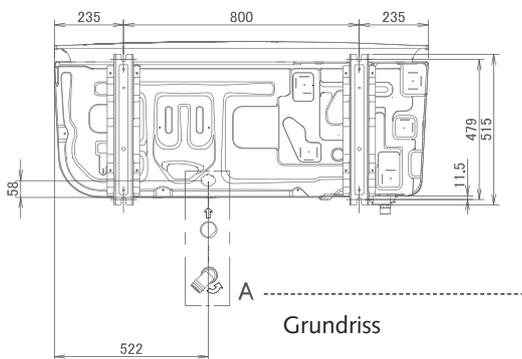

Grundriss




## Aufstellung Wandabstände aussen

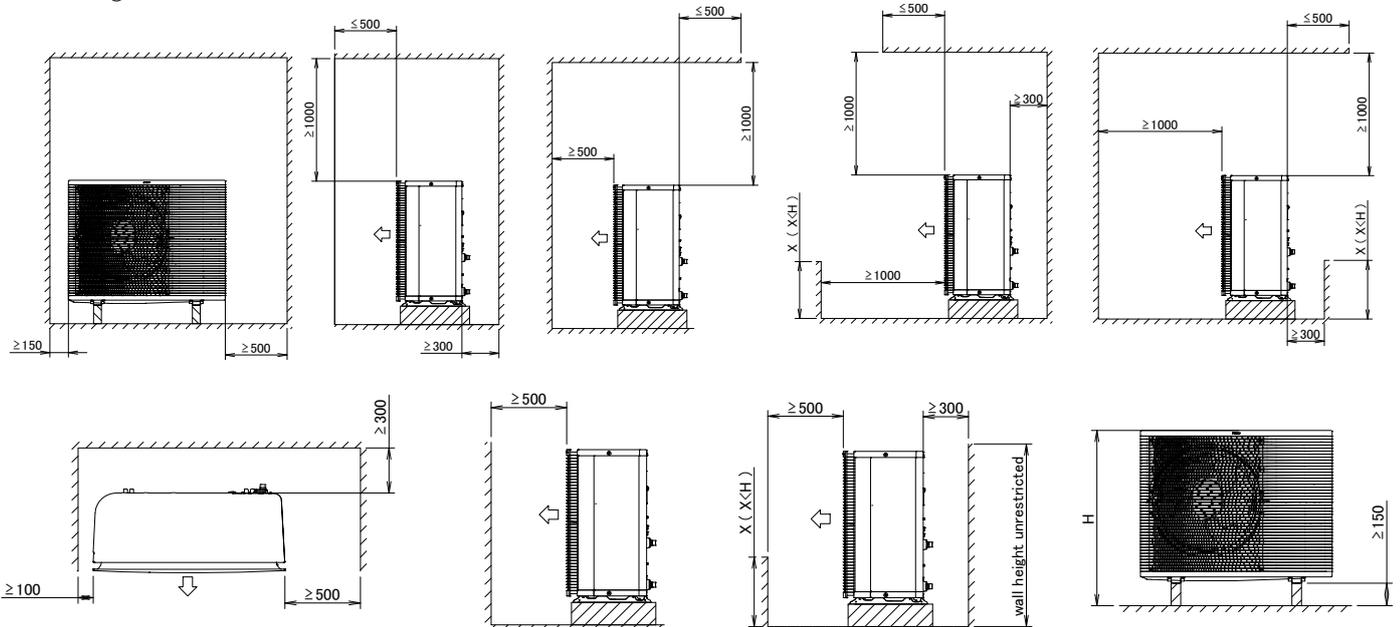


- 1 Kugelhahn mit Filter (1" IG)
- 2 Abflussbogen 45° (40 mm)
- 3 Verschlussstopfen
- 4 Vorlauf (1" AG)
- 5 Rücklauf (1" AG)

**HPSU HT-BU 14–18 bibloc monobloc Innengerät**


Gewicht: 38 kg

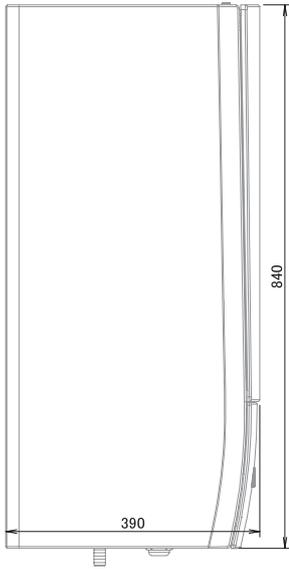


Seitenansicht

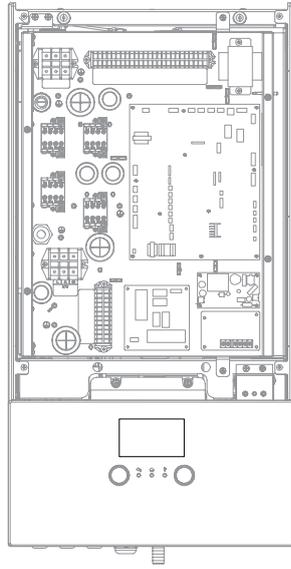

Frontansicht


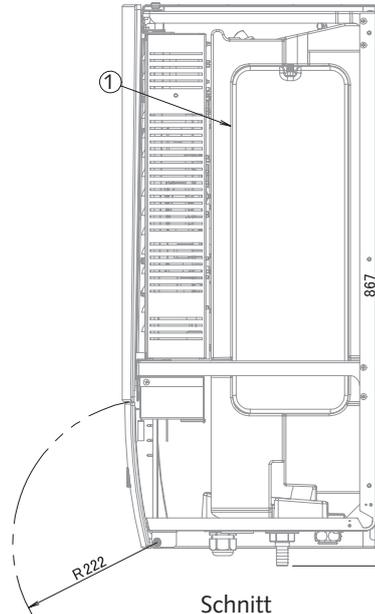


Schnitt

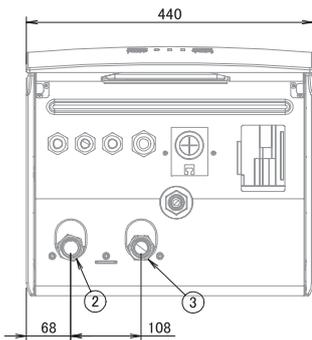

Grundriss


## Mindest Wandabstände

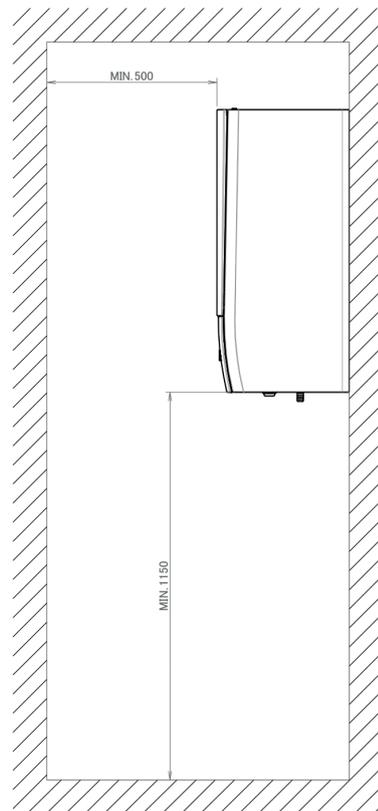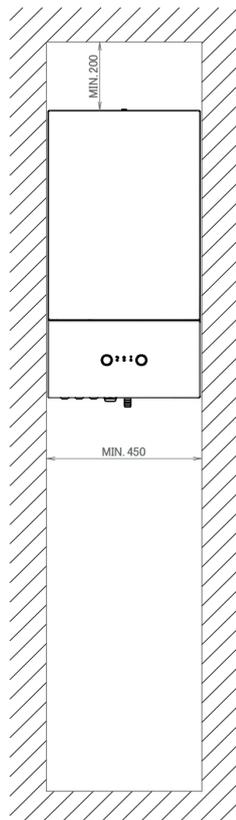


- 1 Expansionsgefäß
- 2 Vorlauf (1" IG Schraubverbindung)
- 3 Rücklauf (1" IG Schraubverbindung)

**HPSU HT-BU 14–18 Aussengerät**


Gewicht: 151 kg

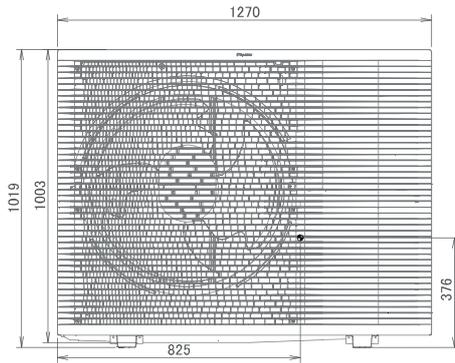



Frontansicht

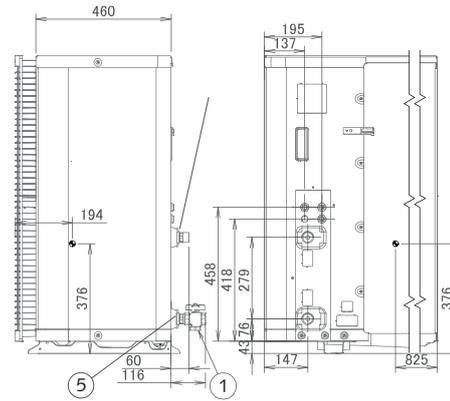

Seitenansicht

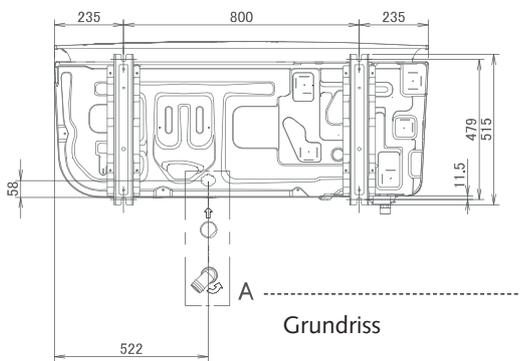


Grundriss

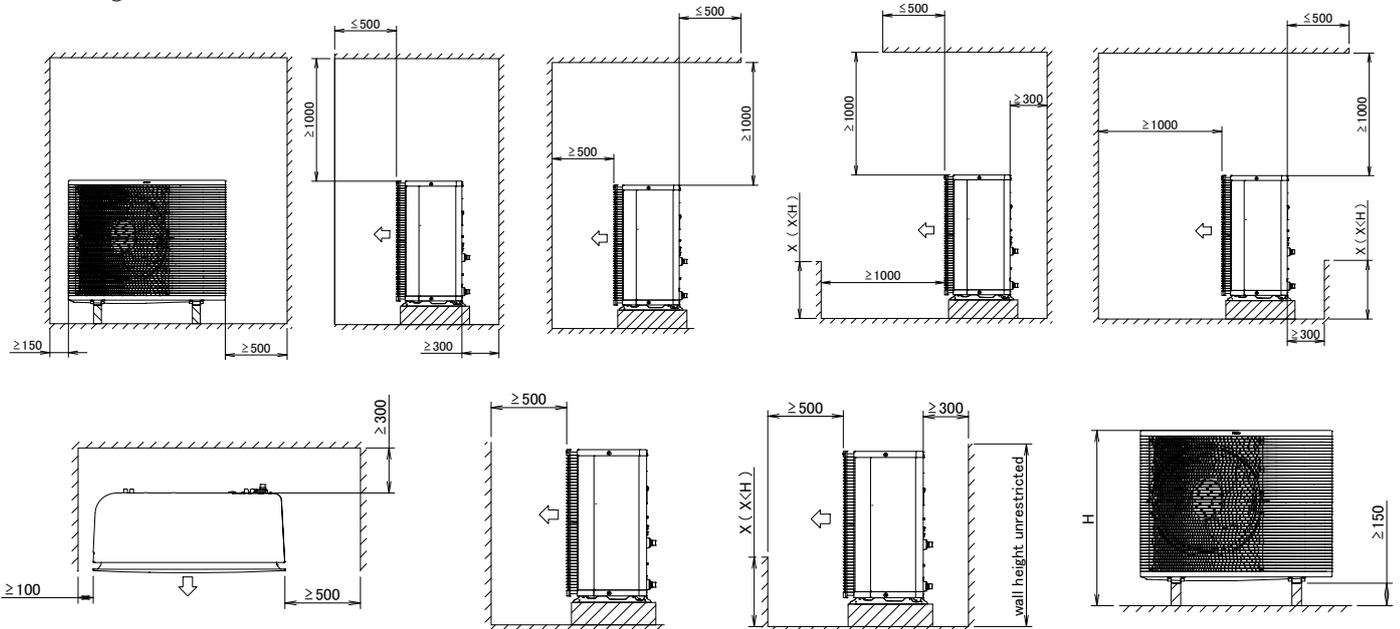
**Aufstellung Wandabstände aussen**

- 1 Kugelhahn mit Filter (1" IG)
- 2 Abflussbogen 45° (40 mm)
- 3 Verschlussstopfen
- 4 Vorlauf (1" AG)
- 5 Rücklauf (1" AG)



## HPSU CU/BU 04–08 Aussengerät Aufstellung auf festem Untergrund

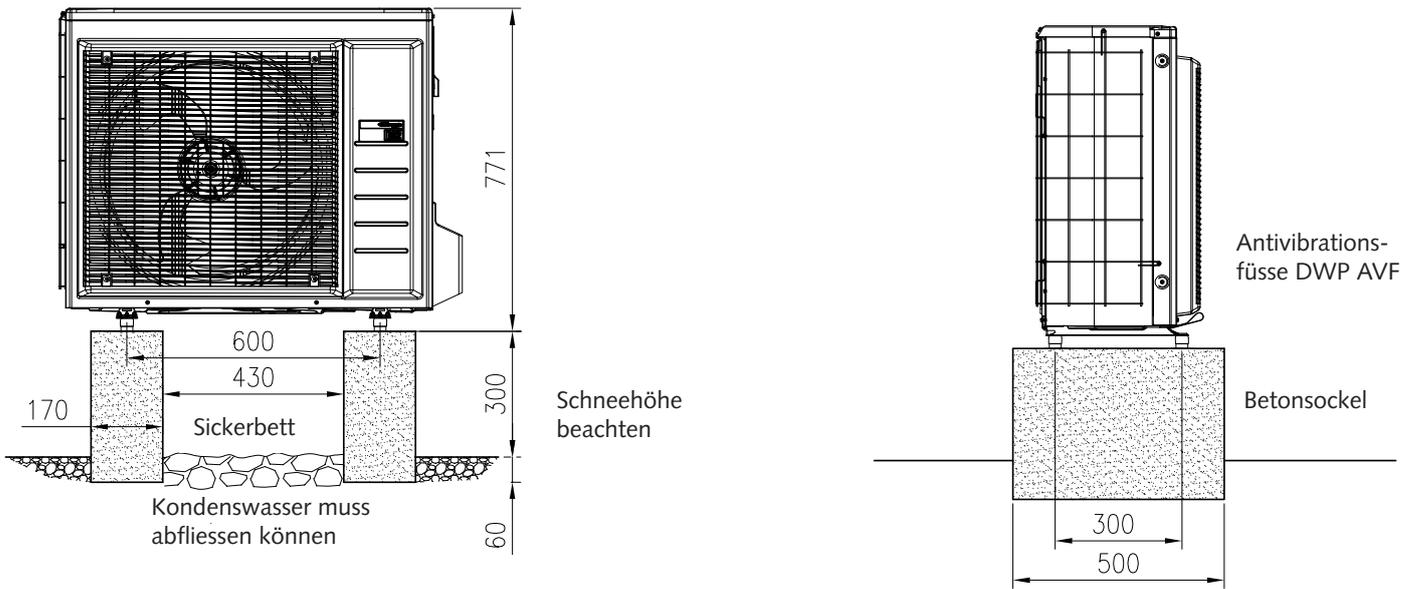

## HPSU CU/BU 04–08 Aussengerät Aufstellung auf lockerem Untergrund

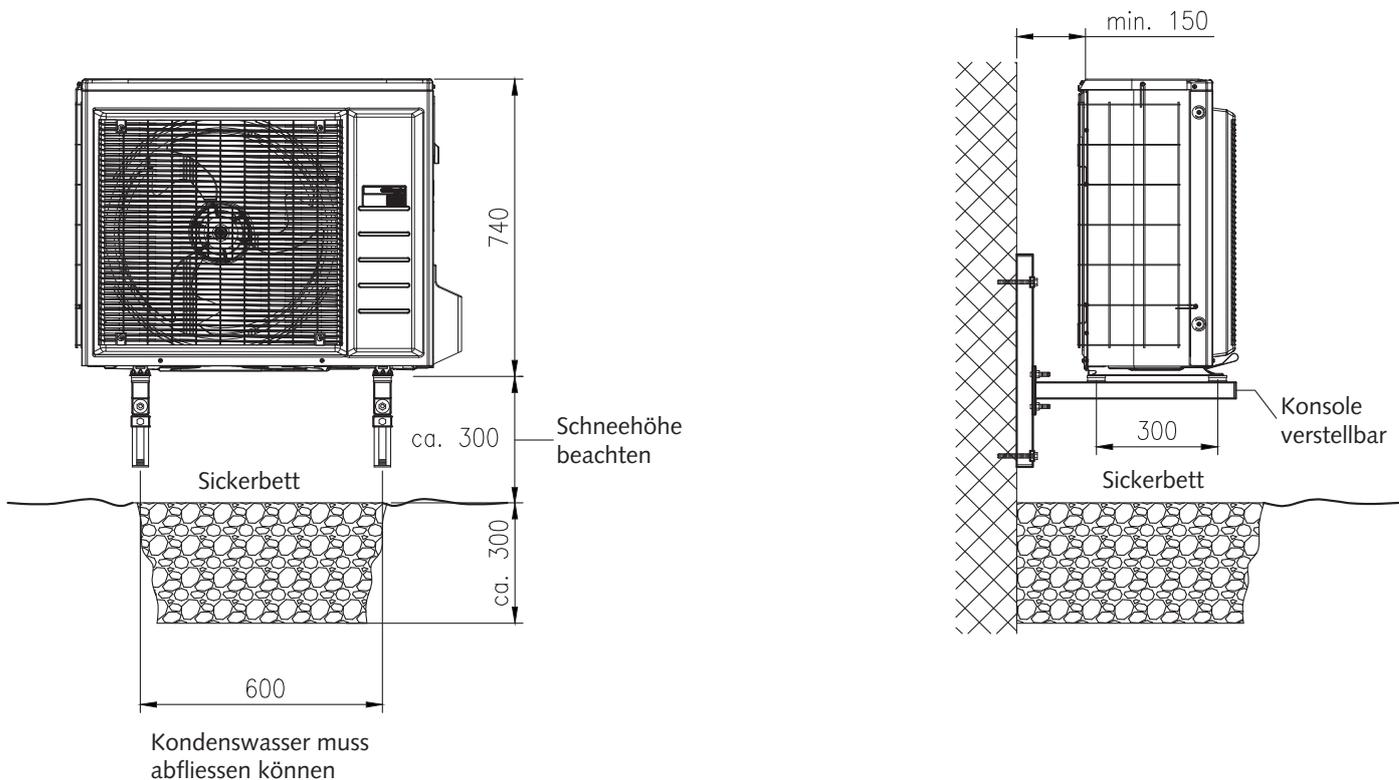

## HPSU HT-CU/HT-BU Aussengerät Aufstellung auf festem Untergrund

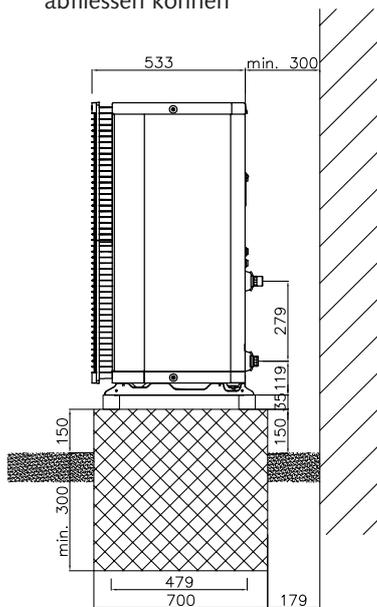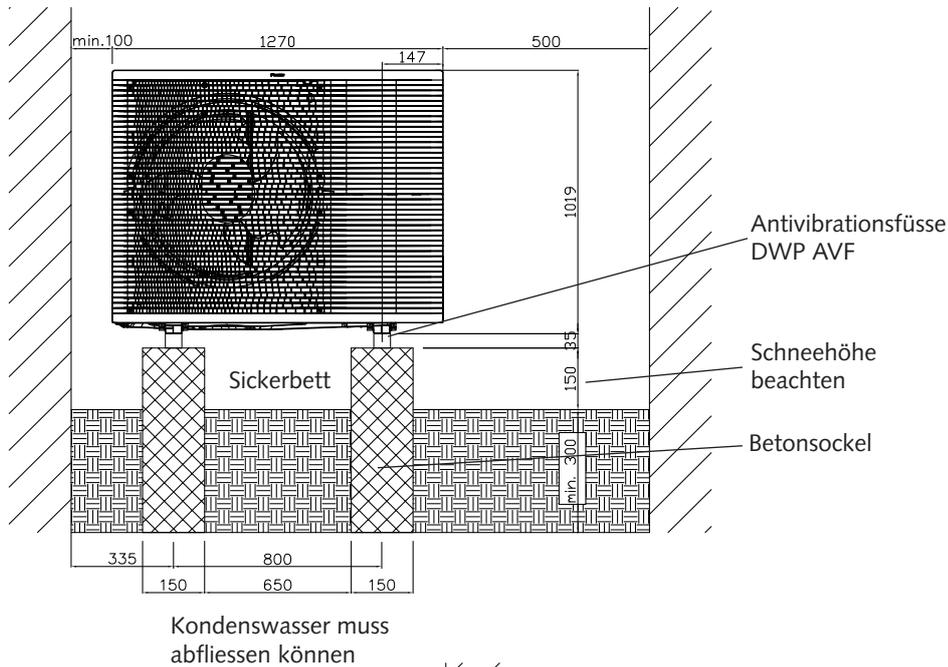

## Hydraulikschemas für WP-Systemmodul Zertifizierung

Unsere Modelle CU/BU/HT-CU/HT-BU sind System-Modul zertifiziert und somit in den meisten Kantonen förderberechtigt. Beim Ersatz von fossilen und elektrischen Heizungen durch Wärmepumpen, kann mit diesem Zertifikat ein Förderbeitrag bei der Organisation myclimate ([www.myclimate.org](http://www.myclimate.org)) beantragt werden.

Die passenden Schemas finden Sie unter <https://domotec.ch/downloadcenter/kategorie/schemas/>

**WPSYSTEMMODUL**   
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

## Leistungstabelle HPSU CU/BU

Maximale Heizleistung - mit Abtauverlust													
	LWC [°C]	30		35		40		45		50		55	
		T <sub>amb</sub> [°C]	HC [kW]	PI [kW]									
HPSU CU/BU 08	-20	6,22	3,21	6,14	3,43	6,06	3,66	5,98	3,89	5,89	4,11		
	-15	6,62	2,88	6,58	3,16	6,53	3,44	6,48	3,72	6,33	4,02	6,33	4,27
	-7	7,27	2,37	7,28	2,73	7,29	3,08	7,30	3,44	7,02	3,86	6,74	4,28
	-2	7,23	2,11	7,24	2,41	7,26	2,72	7,27	3,02	7,05	3,37	6,83	3,72
	2	7,20	1,90	7,22	2,16	7,23	2,42	7,25	2,68	7,07	2,97	6,90	3,27
	7	9,63	1,84	9,37	2,08	9,12	2,31	8,86	2,55	8,74	3,00	8,61	3,45
	12	9,52	1,49	9,21	1,71	8,91	1,93	8,60	2,14	8,42	2,42	8,25	2,71
	20	9,22	1,30	8,82	1,50	8,42	1,70	8,02	1,90	7,79	2,16	7,55	2,42
HPSU CU/BU 06	-20	5,19	2,65	5,13	2,82	5,08	3,00	5,02	3,17	5,00	3,44		
	-15	5,59	2,38	5,56	2,60	5,53	2,83	5,50	3,05	5,22	3,35	4,91	3,54
	-7	6,24	1,95	6,25	2,25	6,25	2,56	6,26	2,86	5,58	3,21	4,91	3,54
	-2	6,22	1,72	6,20	1,97	6,19	2,22	6,17	2,48	5,74	2,75	5,32	3,03
	2	6,20	1,53	6,17	1,74	6,13	1,95	6,10	2,17	5,87	2,39	5,65	2,61
	7	7,92	1,45	7,74	1,63	7,57	1,82	7,40	2,01	7,22	2,26	7,03	2,51
	12	7,79	1,06	7,52	1,27	7,26	1,47	6,99	1,68	6,76	1,92	6,54	2,16
	20	7,60	0,95	7,25	1,13	6,89	1,30	6,54	1,48	6,17	1,70	5,81	1,92
HPSU CU/BU 04	-20	4,38	2,43	4,29	2,45	4,21	2,47	4,13	2,48	3,99	2,82		
	-15	4,78	2,14	4,71	2,24	4,64	2,35	4,58	2,45	4,25	2,78	3,94	2,98
	-7	5,43	1,66	5,38	1,91	5,34	2,16	5,30	2,40	4,65	2,72	4,00	3,04
	-2	5,49	1,48	5,43	1,68	5,36	1,87	5,30	2,07	4,85	2,33	4,40	2,59
	2	5,60	1,40	5,46	1,49	5,38	1,64	5,30	1,80	5,01	2,02	4,73	2,23
	7	6,65	1,11	6,41	1,30	6,25	1,48	6,08	1,65	5,91	1,84	5,73	2,03
	12	6,32	0,86	6,07	1,01	5,76	1,15	5,46	1,29	5,23	1,48	4,99	1,67
	20	6,04	0,73	5,72	0,86	5,40	1,00	5,08	1,13	4,62	1,28	4,17	1,42
	20	5,49	0,50	5,15	0,63	4,80	0,75	4,45	0,87	3,62	0,94	2,80	1,01

Maximale Heizleistung - Spitzenwerte													
	LWC [°C]	30		35		40		45		50		55	
		T <sub>amb</sub> [°C]	HC [kW]	PI [kW]									
HPSU CU/BU 08	-20	6,87	3,40	6,75	3,60	6,62	3,81	6,50	4,01	6,37	4,22		
	-15	7,52	3,11	7,36	3,35	7,20	3,60	7,04	3,85	6,78	4,11		
	-7	8,55	2,64	8,33	2,95	8,12	3,27	7,90	3,58	7,44	3,94	6,98	4,30
	-2	9,06	2,31	8,82	2,62	8,58	2,93	8,34	3,25	7,99	3,58	7,64	3,91
	2	9,46	2,05	9,20	2,36	8,94	2,67	8,69	2,98	8,43	3,28	8,17	3,59
	7	9,63	1,84	9,37	2,08	9,12	2,31	8,86	2,55	8,74	3,00	8,61	3,45
	12	9,52	1,49	9,21	1,71	8,91	1,93	8,60	2,14	8,42	2,42	8,25	2,71
	20	9,22	1,30	8,82	1,50	8,42	1,70	8,02	1,90	7,79	2,16	7,55	2,42
HPSU CU/BU 06	-20	5,93	2,80	5,83	2,94	5,72	3,07	5,62	3,21	5,40	3,44		
	-15	6,54	2,54	6,37	2,73	6,20	2,91	6,03	3,10	5,68	3,39		
	-7	7,50	2,12	7,23	2,39	6,96	2,66	6,69	2,92	6,12	3,31	5,55	3,69
	-2	7,64	1,88	7,40	2,12	7,17	2,36	6,93	2,60	6,49	2,91	6,06	3,21
	2	7,75	1,70	7,54	1,91	7,33	2,13	7,12	2,35	6,79	2,59	6,46	2,83
	7	7,92	1,45	7,74	1,63	7,57	1,82	7,40	2,01	7,22	2,26	7,03	2,51
	12	7,75	1,08	7,49	1,28	7,24	1,48	6,99	1,68	6,76	1,92	6,54	2,16
	20	7,58	0,96	7,23	1,13	6,88	1,31	6,54	1,48	6,17	1,70	5,81	1,92
HPSU CU/BU 04	-20	4,71	2,50	4,67	2,50	4,64	2,50	4,61	2,62	4,23	2,86		
	-15	5,19	2,20	5,11	2,32	5,03	2,45	4,95	2,57	4,53	2,86		
	-7	5,95	1,82	5,80	2,04	5,65	2,26	5,50	2,48	4,98	2,86	4,45	3,23
	-2	6,29	1,59	6,13	1,78	5,96	1,98	5,79	2,18	5,37	2,47	4,94	2,75
	2	6,57	1,40	6,39	1,58	6,21	1,76	6,03	1,94	5,68	2,15	5,33	2,37
	7	6,65	1,11	6,41	1,30	6,25	1,48	6,08	1,65	5,91	1,84	5,73	2,03
	12	6,32	0,86	6,07	1,01	5,76	1,15	5,46	1,29	5,23	1,48	4,99	1,67
	20	6,04	0,73	5,72	0,86	5,40	1,00	5,08	1,13	4,62	1,28	4,17	1,42
	20	5,49	0,50	5,15	0,63	4,80	0,75	4,45	0,87	3,62	0,94	2,80	1,01

HC = Heizleistung bei maximaler Betriebsfrequenz, gemessen gemäss Standard EN 14511  
 PI = Die Leistungsaufnahme ist gleich der Summe der Leistung der Innen- und Aussengeräte und der Umwälzpumpe gemäss EN 14511

Leistungstabelle HPSU MT-CU/MT-BU

Maximale Heizleistung - mit Abtauverlust

LWC [°C] Ta [°C]	25		30		35		40		45		50		55		60		65	
	HC [kW]	PI [kW]																
-25	4.88	1.99	4.83	2.14	4.91	2.33	4.99	2.53	5.05	2.80	5.12	3.08	4.96	3.37	4.80	3.63		
-20	5.79	2.00	5.68	2.17	5.67	2.38	5.72	2.62	5.77	2.89	5.82	3.17	5.26	3.11	5.59	3.79		
-15	6.70	2.02	6.54	2.25	6.43	2.42	6.46	2.71	6.49	2.99	6.52	3.28	6.54	3.56	6.39	3.89	6.24	4.29
-7	8.15	2.05	7.90	2.26	7.49	2.39	7.51	2.68	7.52	2.96	7.54	3.25	7.55	3.54	7.75	3.75	8.00	4.20
-2	7.93	1.94	7.97	2.18	7.95	2.42	8.72	2.79	8.75	3.03	8.29	3.12	8.71	3.54	8.93	4.06	8.68	4.33
2	7.51	1.49	7.62	1.72	7.75	1.81	7.61	2.01	7.46	2.16	8.17	2.69	8.87	3.22	8.79	3.58	8.71	3.95
7	8.58	1.36	8.26	1.50	7.95	1.63	7.88	1.84	7.82	2.06	8.89	2.57	9.12	2.91	8.72	3.13	8.31	3.35
12	9.21	1.27	9.04	1.42	9.02	1.55	8.95	1.79	8.89	2.03	8.82	2.27	9.17	2.61	9.51	2.95	8.58	2.88
15	8.84	1.11	8.68	1.26	8.56	1.35	8.88	1.59	8.55	1.76	8.22	1.93	8.69	2.35	9.16	2.78	8.45	2.80
20	10.23	1.10	9.21	1.18	8.98	1.24	8.76	1.41	8.81	1.71	8.86	2.02	8.91	2.32	8.57	2.50	8.23	2.68
-25	5.64	2.32	5.59	2.50	5.68	2.73	5.76	2.95	5.84	3.27	5.92	3.58	5.34	3.71	5.17	4.00		
-20	6.69	2.34	6.57	2.54	6.56	2.78	6.62	3.06	6.67	3.38	6.73	3.70	6.08	3.63	6.03	4.17		
-15	7.20	2.26	7.56	2.63	7.44	2.83	7.47	3.17	7.50	3.49	7.53	3.82	7.57	4.16	7.39	4.54	6.73	4.70
-7	8.48	2.25	8.24	2.49	8.84	2.89	8.93	3.19	9.01	3.48	9.06	3.76	9.10	4.03	9.75	4.77	9.25	4.90
-2	8.80	2.22	8.85	2.50	8.80	2.78	8.97	3.06	9.15	3.34	8.80	3.45	9.38	3.94	9.76	4.53	10.03	5.08
2	8.48	1.79	8.15	1.97	8.05	2.08	8.04	2.32	8.00	2.51	8.89	3.14	9.81	3.77	10.28	4.38	10.19	4.83
7	9.99	1.66	9.62	1.82	9.25	1.98	9.17	2.24	9.10	2.50	10.34	3.12	10.61	3.53	10.14	3.79	9.68	4.05
12	10.66	1.47	10.49	1.64	10.43	1.86	10.36	2.15	10.28	2.44	10.21	2.73	10.60	3.14	11.00	3.55	9.93	3.46
15	10.35	1.30	10.16	1.47	10.02	1.66	10.39	1.94	10.00	2.15	9.62	2.35	10.17	2.87	10.71	3.40	9.89	3.42
20	11.04	1.18	10.78	1.38	10.51	1.52	10.25	1.73	10.31	2.09	10.37	2.46	10.43	2.83	10.03	3.05	9.64	3.27
-25	6.56	2.75	6.49	2.96	6.60	3.24	6.70	3.51	6.79	3.89	6.88	4.28	5.34	3.71	5.17	4.00		
-20	7.78	2.77	7.64	3.01	7.62	3.29	7.69	3.63	7.75	4.02	7.82	4.41	7.07	4.33	6.03	4.17		
-15	8.05	2.62	8.78	3.12	8.64	3.35	8.68	3.75	8.72	4.15	8.76	4.55	8.79	4.95	8.59	5.41	6.73	4.70
-7	9.31	2.58	9.06	2.86	10.28	3.42	10.37	3.78	10.47	4.14	10.52	4.47	10.58	4.80	11.33	5.67	10.75	5.83
-2	8.88	2.34	8.94	2.63	8.84	2.92	9.10	3.23	9.36	3.55	9.09	3.67	10.77	4.19	10.25	4.84	10.85	5.56
2	8.56	1.94	8.41	2.11	8.09	2.23	8.15	2.49	8.19	2.71	9.19	3.40	10.22	4.09	10.37	4.59	10.93	5.34
7	10.77	1.87	10.37	2.04	9.97	2.21	9.89	2.50	9.81	2.79	11.15	3.48	11.44	3.93	10.93	4.22	10.43	4.50
12	11.56	1.59	11.39	1.77	11.31	2.10	11.23	2.42	11.15	2.74	11.07	3.06	11.50	3.53	11.93	3.99	10.77	3.89
15	11.10	1.39	10.90	1.58	10.75	1.85	11.14	2.15	10.73	2.37	10.32	2.60	10.91	3.18	11.49	3.76	10.61	3.79
20	11.84	1.27	11.56	1.48	11.28	1.70	11.00	1.92	11.06	2.32	11.13	2.73	11.19	3.13	10.76	3.38	10.34	3.63



Leistungstabelle HPSU HT-CU

Ta [°C]	35			45			50			55			65			70		
	HC [kW]	PI [kW]	COP															
HPSU HT-CU 14																		
-25	8,66	4,21	2,06	8,74	4,99	1,75	8,78	5,51	1,59	9,06	6,25	1,45	9,15	6,73	1,36	-	-	-
-20	8,94	4,02	2,22	9,14	4,86	1,88	9,27	5,35	1,73	9,49	6,17	1,54	9,42	6,55	1,44	-	-	-
-15	10,44	4,26	2,45	10,87	5,07	2,14	11,08	5,47	2,02	11,61	6,04	1,92	10,78	6,67	1,62	9,76	6,57	1,48
-7	11,79	3,89	3,03	11,79	4,26	2,77	11,98	4,78	2,51	12,50	5,45	2,29	11,33	6,26	1,81	11,10	6,28	1,77
-2	9,60	3,03	3,17	10,37	3,62	2,87	11,11	4,37	2,54	11,82	5,04	2,34	11,67	6,01	1,94	10,87	5,83	1,87
2	9,16	2,75	3,33	9,52	3,39	2,81	10,08	3,92	2,57	10,86	4,54	2,39	11,07	5,51	2,01	10,69	5,46	1,96
7	10,44	2,32	4,50	10,85	3,05	3,56	11,01	3,35	3,29	11,42	3,73	3,06	10,87	4,78	2,27	9,90	4,74	2,09
12	10,01	1,86	5,38	9,69	2,40	4,05	9,54	2,66	3,58	9,35	2,93	3,19	8,57	3,35	2,56	-	-	-
15	9,74	1,63	5,96	9,39	2,08	4,52	9,29	2,38	3,90	9,30	2,71	3,44	8,91	3,25	2,74	-	-	-
20	10,64	1,48	7,20	10,75	1,96	5,49	10,48	2,22	4,73	10,44	2,53	4,13	9,48	3,09	3,07	-	-	-
HPSU HT-CU 16																		
-25	9,31	4,52	2,06	9,40	5,36	1,75	9,44	5,92	1,59	9,49	6,54	1,45	9,57	7,04	1,36	-	-	-
-20	9,61	4,32	2,22	9,83	5,23	1,88	9,97	5,75	1,73	9,93	6,46	1,54	9,86	6,86	1,44	-	-	-
-15	11,23	4,58	2,45	11,69	5,45	2,14	11,92	5,89	2,02	12,15	6,32	1,92	11,28	6,98	1,62	10,84	7,31	1,48
-7	12,67	4,19	3,03	12,67	4,58	2,77	12,88	5,14	2,51	13,08	5,70	2,29	11,85	6,55	1,81	12,33	6,98	1,77
-2	10,32	3,26	3,17	11,15	3,89	2,87	11,94	4,70	2,54	12,37	5,28	2,34	12,21	6,29	1,94	12,08	6,47	1,87
2	10,17	3,06	3,33	10,58	3,77	2,81	11,19	4,35	2,57	11,81	4,93	2,39	12,03	5,99	2,01	11,88	6,07	1,96
7	11,60	2,58	4,50	12,05	3,39	3,56	12,23	3,72	3,29	12,41	4,06	3,06	11,82	5,20	2,27	11,00	5,26	2,09
12	11,12	2,07	5,38	10,77	2,66	4,05	10,60	2,96	3,58	10,17	3,19	3,19	9,31	3,64	2,56	-	-	-
15	10,82	1,81	5,96	10,44	2,31	4,52	10,33	2,65	3,90	10,11	2,94	3,44	9,68	3,53	2,74	-	-	-
20	11,83	1,64	7,20	11,94	2,17	5,49	11,65	2,46	4,73	11,35	2,75	4,13	10,31	3,36	3,07	-	-	-
HPSU HT-CU 18																		

Maximale Heizleistung - mit Abtauverlust

**Heiz-/Kühlkonvektor DWP HPC****Technische Daten**

	Einheit	DWP HPC 400	DWP HPC 600	DWP HPC 800
<b>Abmessungen und Gewichte</b>				
Abmessungen (H x B x T)	mm	601 x 999 x 135	601 x 1199 x 135	601 x 1399 x 135
Leergewicht	kg	20	23	26
Wasseranschluss	Zoll	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
<b>Betriebsbereich</b>				
Heizen min. Vorlauftemperatur	°C	30	30	30
Heizen max. Vorlauftemperatur	°C	85	85	85
Kühlen min. Vorlauftemperatur	°C	5	5	5
Kühlen max. Vorlauftemperatur	°C	20	20	20
<b>Schallpegel</b>				
Schalldruckpegel Flüsterbetrieb	dB(A)	20	22	23
Schalldruckpegel min.	dB(A)	25	26	26
Schalldruckpegel max.	dB(A)	42	44	45
<b>Leistungsdaten</b>				
Heizleistung bei 35/30 °C	kW	1,14	1,73	2,15
Heizleistung bei 45/40 °C	kW	2,18	3,11	3,88
Kühlleistung 7/12 °C	kW	1,77	2,89	3,20
Kühlleistung	kW	1,33	2,10	1,78
Ventilatorenleistung min.	m <sup>3</sup> /h	118	180	246
Ventilatorenleistung max.	m <sup>3</sup> /h	294	438	566
<b>Elektrische Daten</b>				
Spannung	V	230	230	230
Maximale Leistungsaufnahme	W	35,2	39,6	57,2
Maximaler Betriebsstrom	A	0,16	0,18	0,26
Empfohlene Absicherung	A	13	13	13

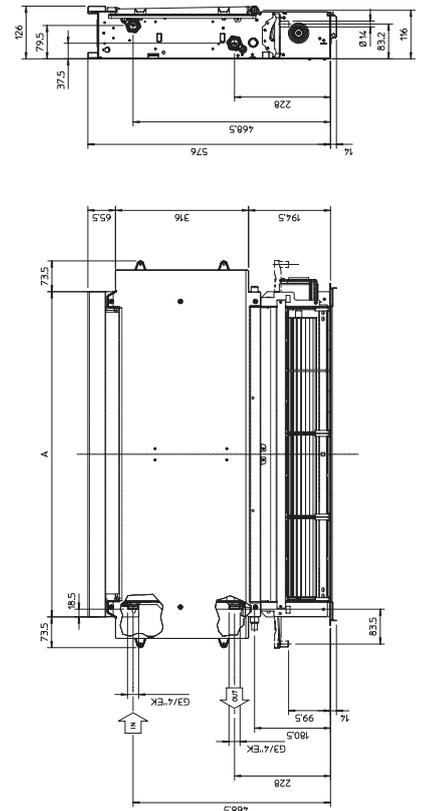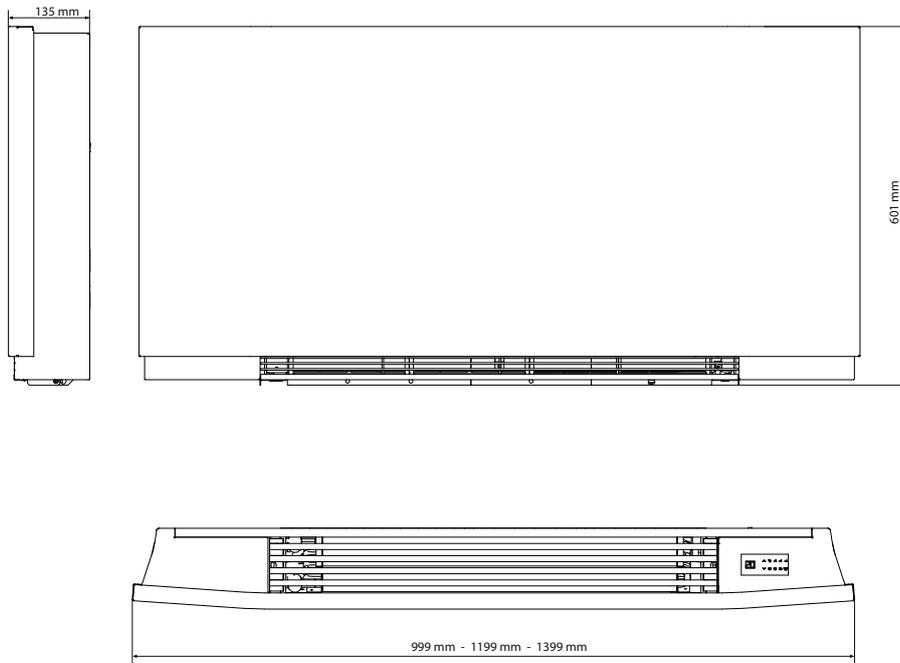

---

**Domotec AG**

Haustechnik  
T 062 787 87 87

Lindengutstrasse 16  
4663 Aarburg

---

**Domotec SA**

Technique domestique  
T 021 635 13 23

Route de la Z. I. du Verney 4  
1070 Puidoux

---

**Fax 0800 805 815****Domotec im Internet**

[www.domotec.ch](http://www.domotec.ch)

[info@domotec.ch](mailto:info@domotec.ch)

---



Mehr als 4000 Wassererwärmer in über 300 Ausführungen und selbstregelnde Begleitheizbänder inklusive Anschluss- und Regeltechnik am Lager.



Modernen Lösungen und Serviceleistungen für Luft-Wasser, Erdwärmesonden, Erdkollektoren, sowie Grundwasser Wärmepumpen.